




Zodpovědný projektant:		Vypracoval:		Kreslil:	Projektový servis Chrudim, spol. s r.o.  Poděbradova 909, Chrudim		
Ing. Jan Jirsák		Pavel Klabeneš		Pavel Klabeneš			
Obecní úřad: Holice			Kraj: Pardubický			Formát:	
Investor: Město Holice, Holubova 1, 534 14 Holice						Datum:	02.2022
Místo stavby: parc.č. st. v k.ú. Holice Č.p.100 ZŠ Komenského - PD oprava elektroinstalace, rozvodů vody, splaškové kanalizace a odvětrání sociálního zařízení vč. sociálního zázemí budovy a s tím spojené stavební úpravy						Účel:	DPS
						Zakázk. číslo:	
						Archivní číslo:	
Obsah výkresu:  ROZVADĚČ RM1						Měřítko:	Příloha číslo:
							EL-06

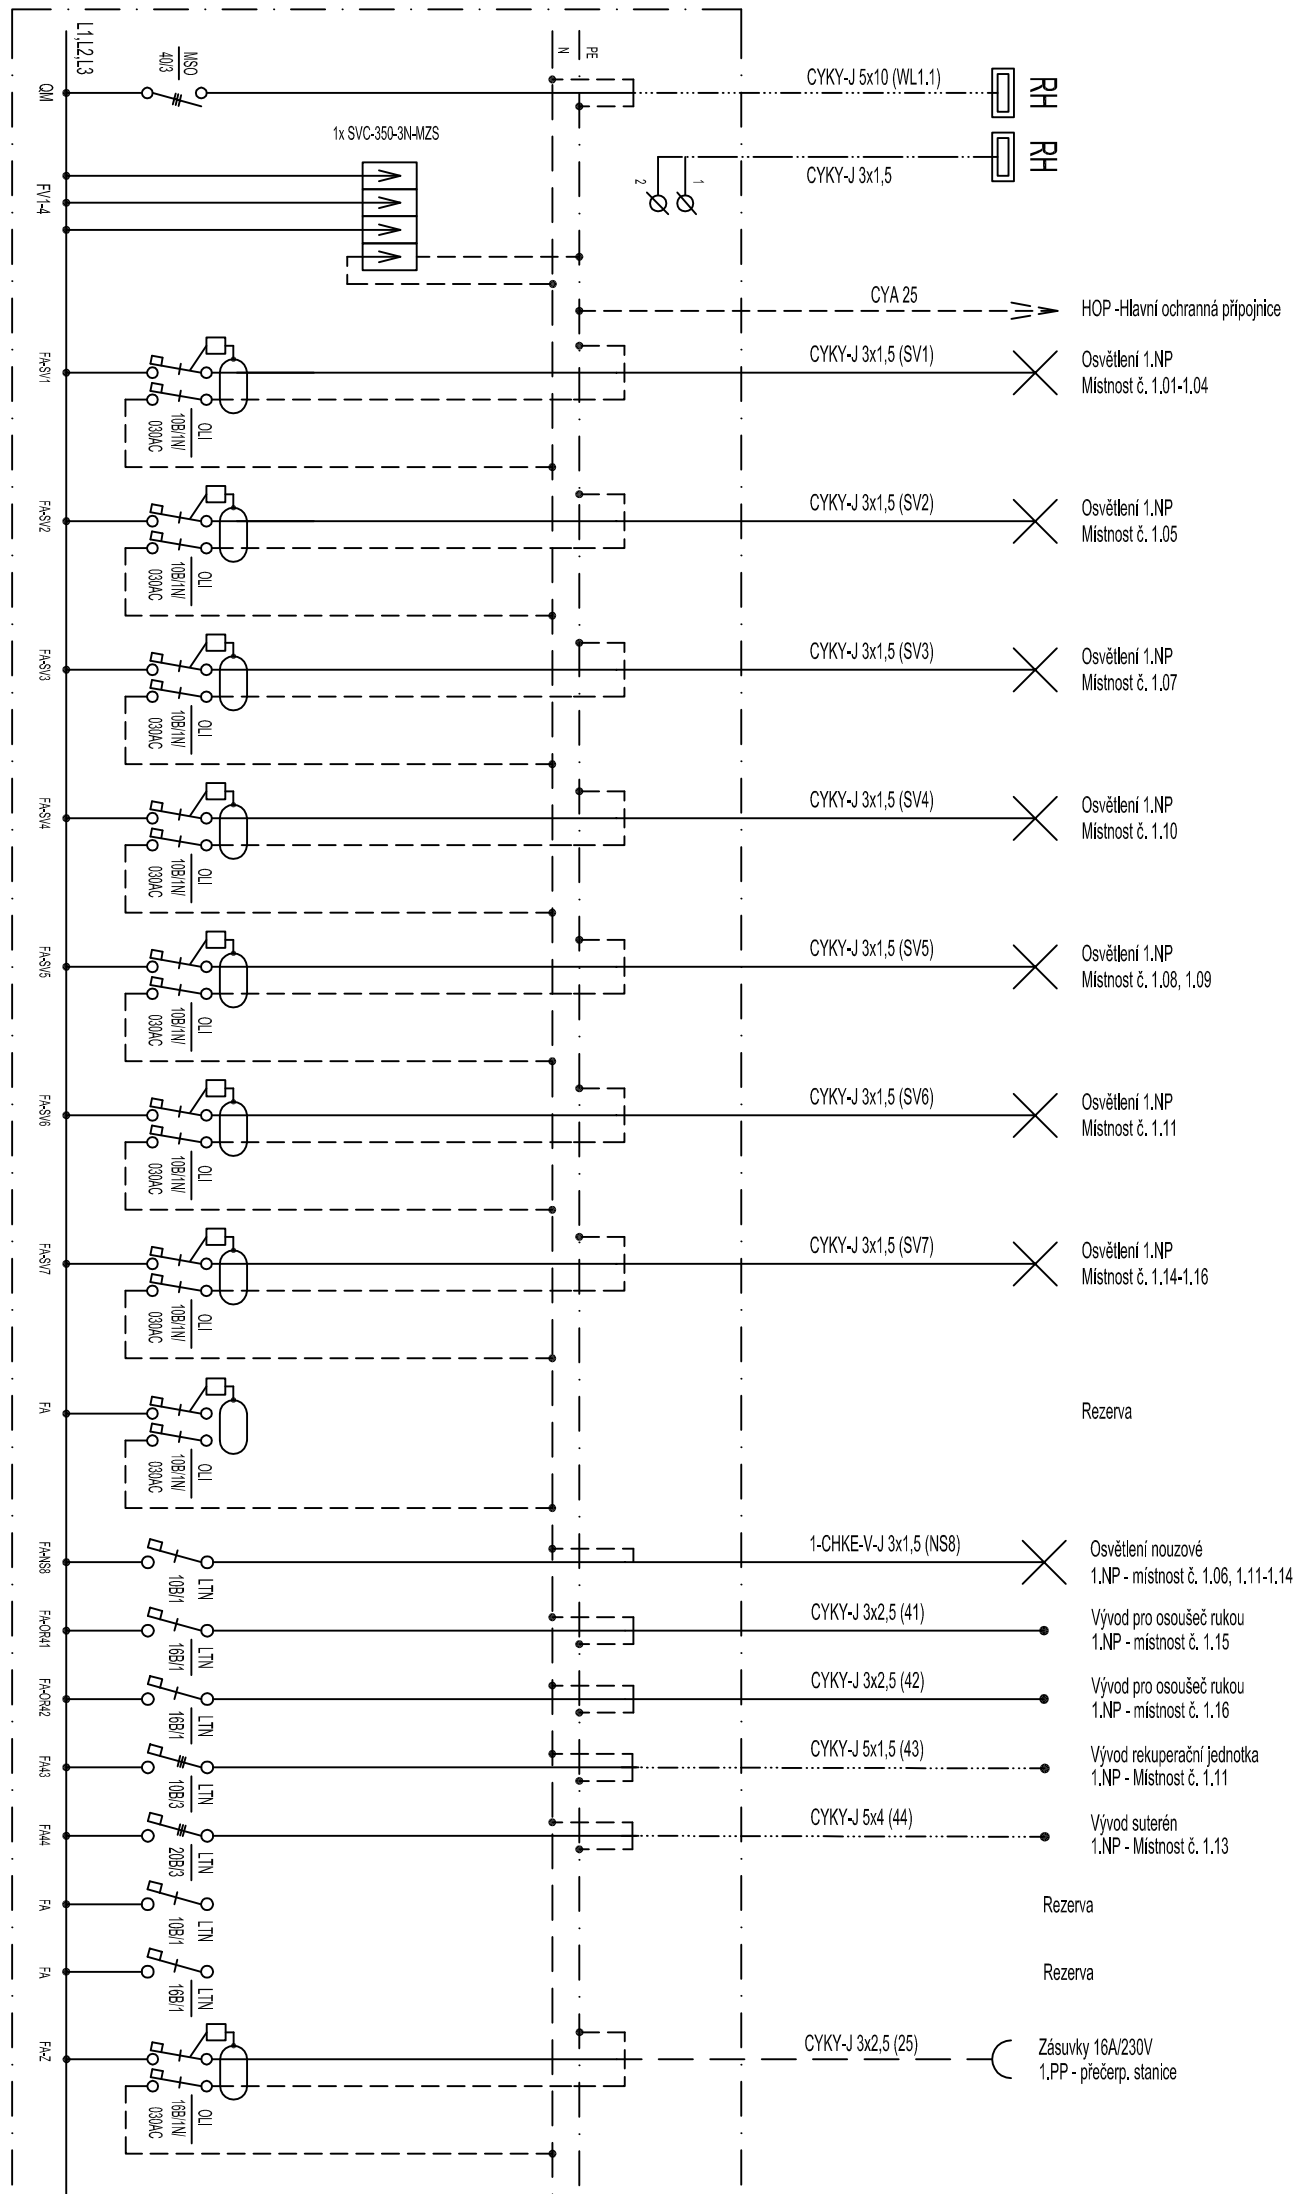

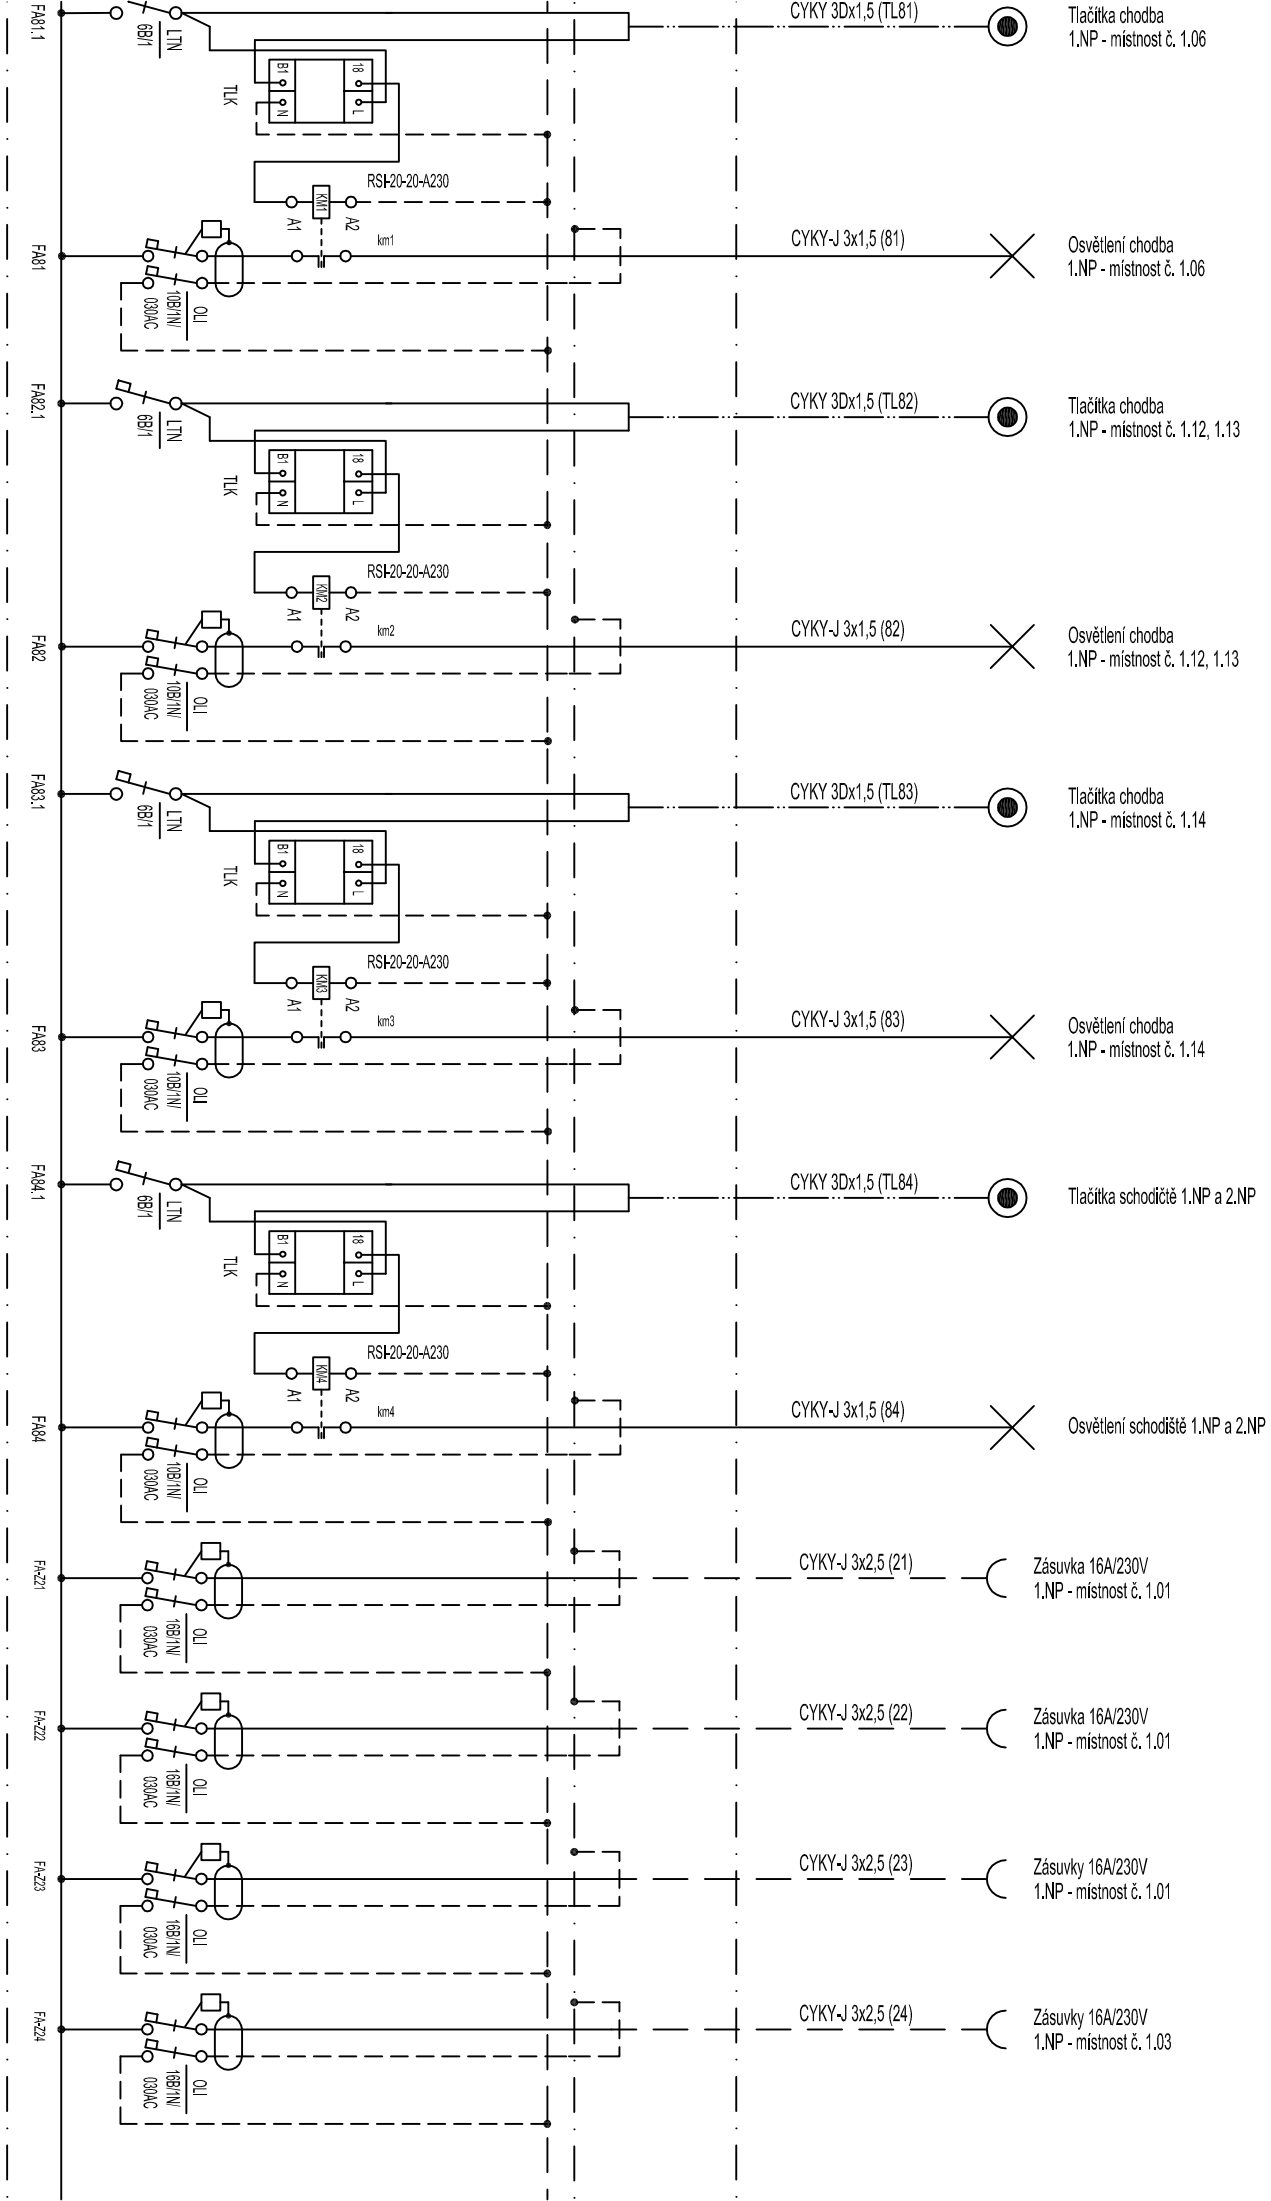

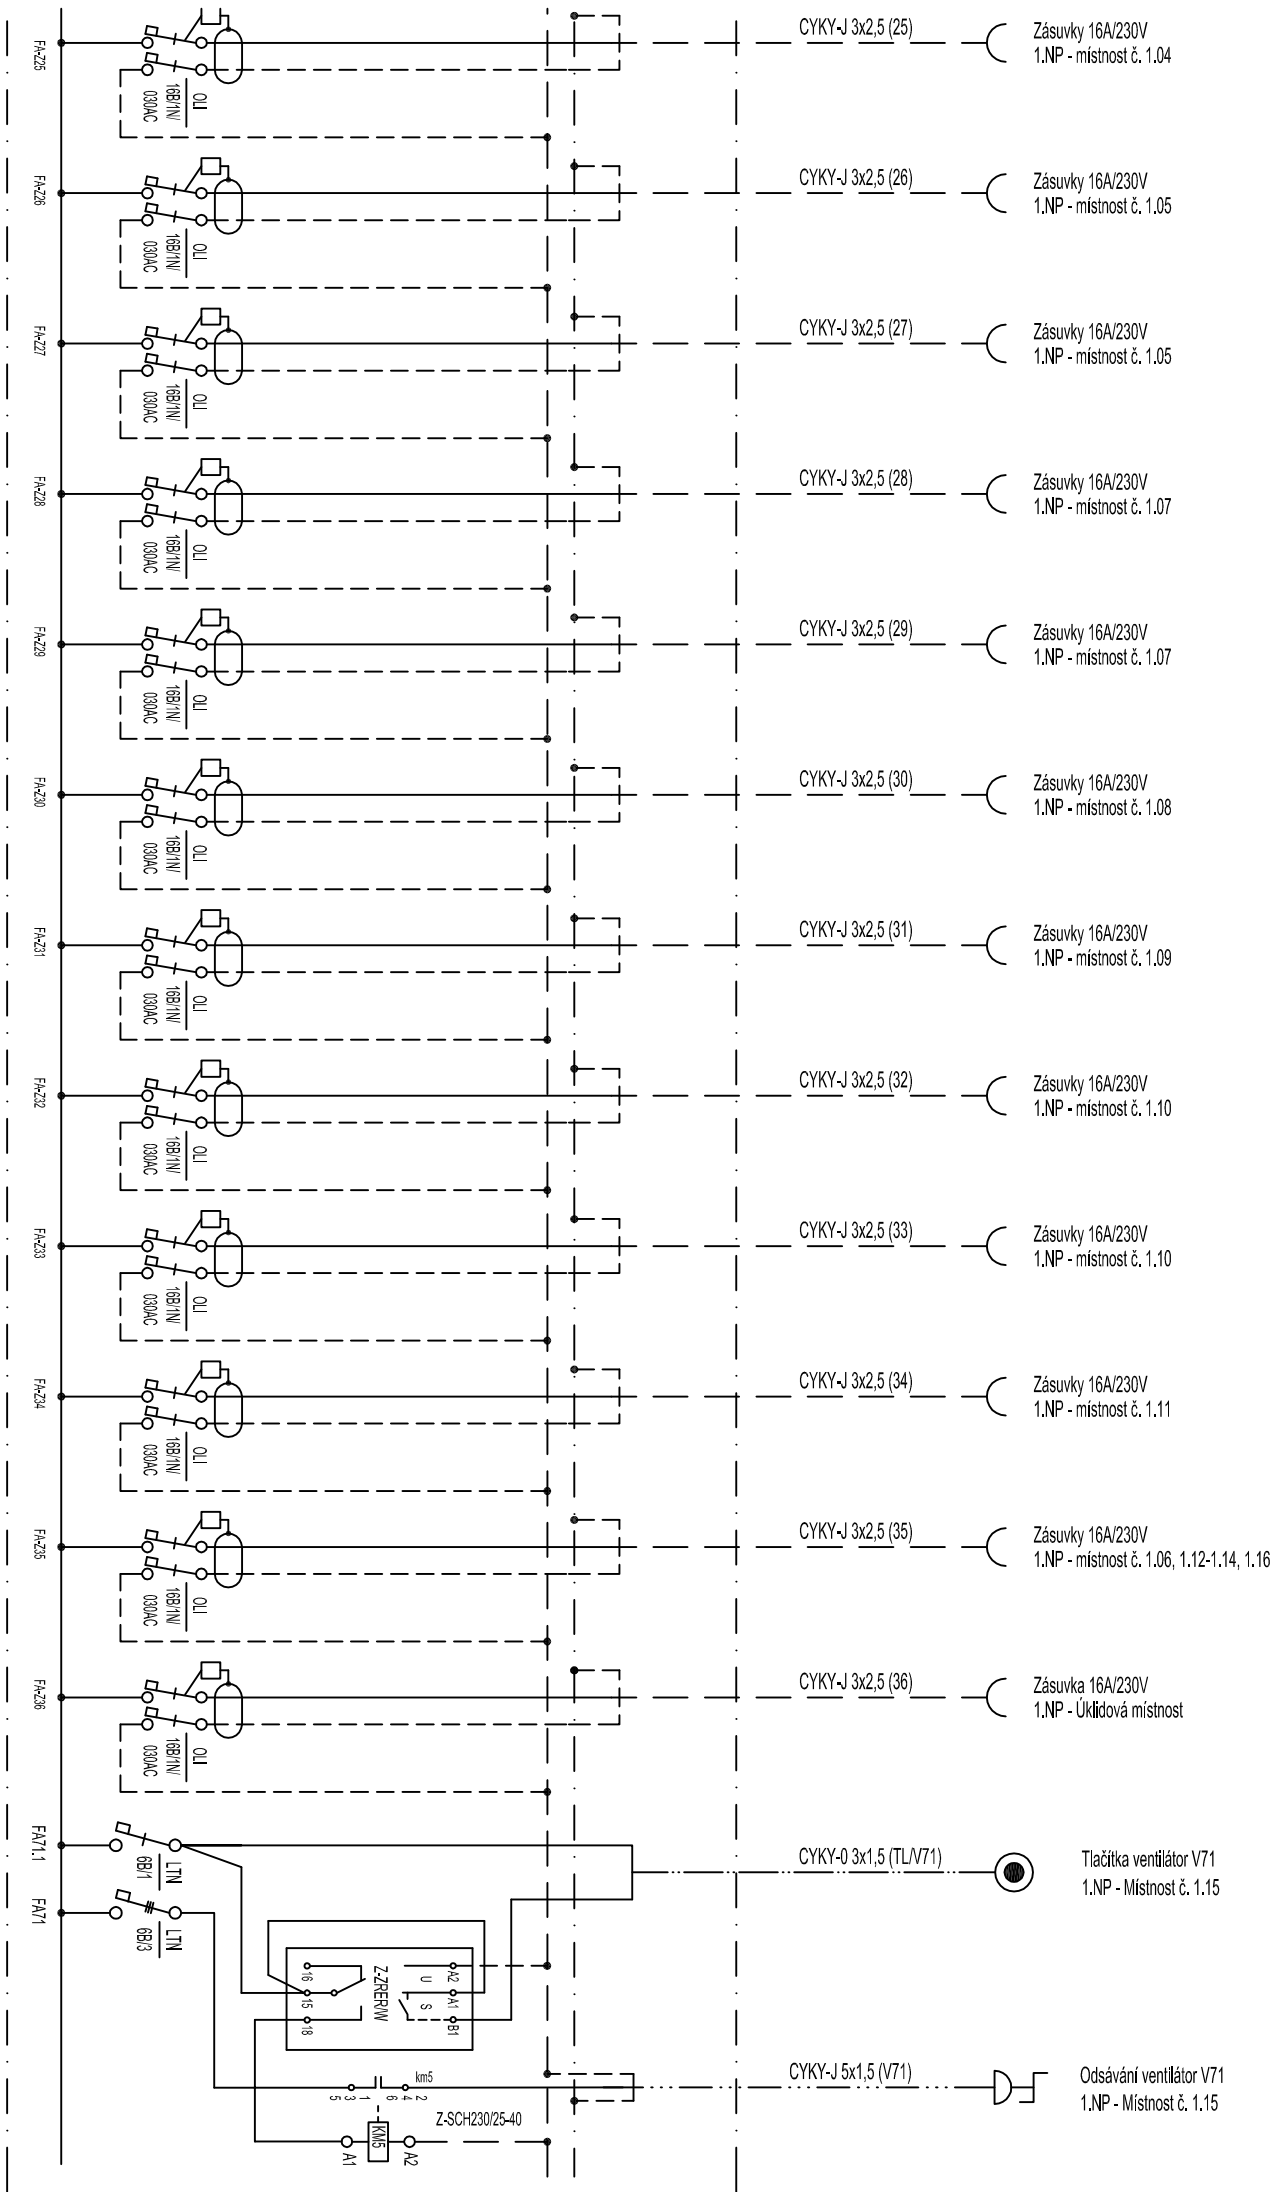

## Rozvaděč: RM1

Systém napětí: 3NPE, 3x400/230V, AC 50 Hz, TN-S

Jmenovitý proud: 40A

Zkratové proudy  $I_{ks}=10\text{kA}$

Ochrana před neb. dot. napětím: Samočinným odpojením  
od zdroje dle ČSN 33-2000-4-41 ed.3

Typ provedení: "Z"

Typ: Oceloplechový 120 modulů zapuštěný

Krytí: IP30

Rozměry: š. 572, v. 942, hl. 156 mm

Přívod: vrchem

Vývody: vrchem

