


<b>Zodpovědný projektant:</b>	<b>Vypracoval:</b>	<b>Kreslil:</b>	<b>Projektový servis Chrudim, spol. s r.o.</b> Poděbradova 909, Chrudim	
<b>Ing. Jan Jirsák</b>	<b>Pavel Klabeneš</b>	<b>Pavel Klabeneš</b>		
<b>Obecní úřad:</b> Holice		<b>Kraj:</b> Pardubický	<b>Formát:</b>	
<b>Investor:</b> Město Holice, Holubova 1, 534 14 Holice			<b>Datum:</b>	02.2022
<b>Místo stavby:</b> parc.č. st. v k.ú. Holice Č.p.100 ZŠ Komenského - PD oprava elektroinstalace, rozvodů vody, splaškové kanalizace a odvětrání sociálního zařízení vč. sociálního zázemí budovy a s tím spojené stavební úpravy			<b>Účel:</b>	DPS
			<b>Zakázk. číslo:</b>	
			<b>Archivní číslo:</b>	
<b>Obsah výkresu:</b> <b>ROZVADĚČ RH</b>			<b>Měřítko:</b>	<b>Příloha číslo:</b>
				EL-05

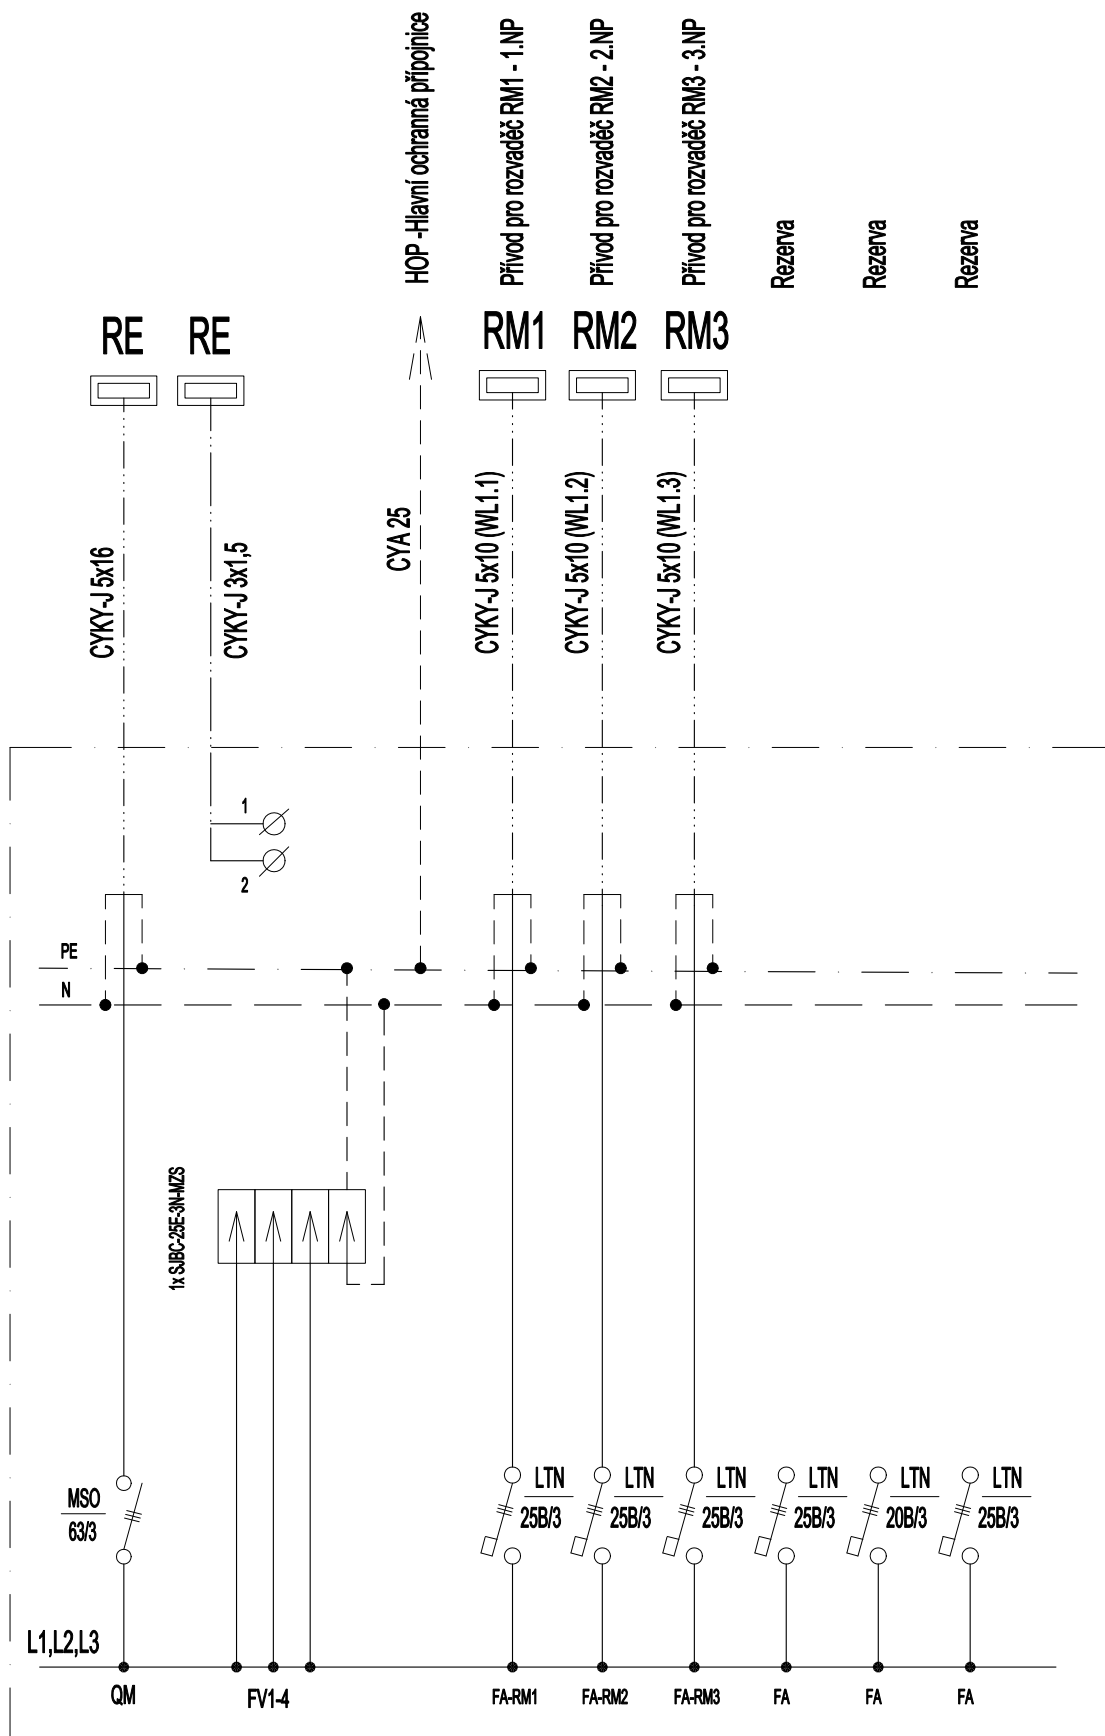

## Rozvaděč: RH

Systém napětí: 3NPE, 3x400/230V, AC 50 Hz, TN-S

Jmenovitý proud: 63A

Zkratové proudy  $I_{ks}=10\text{kA}$

Ochrana před neb. dot. napětím: Samočinným odpojením  
od zdroje dle ČSN 33-2000-4-41 ed.3

Typ provedení: "Z"

Typ: Plastový 42 modulů zapuštěný

Krytí: IP40

Rozměry: š. 362, v. 543, hl. 113 mm

Přívod: vrchem

Vývody: vrchem

