



Ing. Vladimír VANĚK
servis řídicích systémů
Družby 338, 530 09 Pardubice
IČ: 08673489, DIČ: CZ6902113317
e-mail: v.vanek@centrum.cz, mob. +420 602413204

Zákazník	Město Holice Holubova 1, 534 01 Holice
Projekt	Úpravy vzduchotechniky ve školní jídelně - Nádražní ul.
Část	Elektroinstalace
Rozvaděč	RH
Místo instalace	budova na p.č. 606/2 v k.ú. Holice v Čechách [641146] větrání školní kuchyně a družiny
Zpracoval	Ing. Vladimír VANĚK
Zakázkové číslo	23101
Zpracováno dne	22.04.2023
Zdrojový soubor	Holice_SJ_Nadrazni_elektro_DPS
Stupeň	Dokumentace pro provedení stavby
Vydáno dne	30.04.2023
Počet stran 9	

Chráněno autorským právem. Předávání a rovněž rozmnožování tohoto dokumentu, využití a sdělení jeho obsahu jsou zakázána, nejsou-li výslovně dovolena.

Chráněno autorským právem. Předávání a rovněž rozmnožování tohoto dokumentu, využití a sdělení jeho obsahu jsou zakázána, nejsou-li výslovně dovolena.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Ing. Vladimír VANĚK
servis řídicích systémů
Družby 338, 530 09 Pardubice
IČ: 08673489, DIČ: CZ6902113317
e-mail: v.vanek@centrum.cz, mob. +420 602413204



OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY



Při provozu zařízení jsou určité součásti pod nebezpečným napětím!
Nedodržení bezpečnostních pokynů může vést k úmrtí, těžkým tělesným zraněním a věcným škodám.

Pouze odborný personál smí provádět práce související s přepravou, instalací a uvedením do provozu.

Je třeba dodržovat platné normy a rovněž národní anebo vnitropodnikové předpisy pro prevenci úrazů.

Je třeba dodržovat následující bezpečnostní pokyny:

Výstavba, uvedení do provozu, hledání poruch a rovněž opravu zařízení smí provádět pouze kvalifikovaný personál, který je seznámený s příslušnými návody k obsluze.

Montáž přístrojů se musí provést podle platných norem, státních a místních předpisů.
Musí být zajištěno řádné uzemnění a dimenzování vodičů a rovněž řádná ochrana proti zkratu.
Tato opatření slouží k zaručení bezpečnosti zařízení a personálu obsluhy.

Před prováděním bezpečnostních kontrol, opatření údržby a oprav je třeba zajistit, aby byly všechny proudové zdroje vypnuté, zajištěné proti opětovnému zapnutí a příslušně označené.

K provádění měření je třeba používat pouze technicky bezvadná a pro příslušné měření vhodná zkušební zařízení!

Je třeba se přesně řídit pokyny v příslušných provozních návodech!
Je bezpodmínečně třeba respektovat upozornění na nebezpečí, výstražná upozornění a bezpečnostní pokyny!

Během provozu zařízení je třeba všechny dveře a kryty udržovat zavřené.
Jsou-li v zařízení zabudované chladicí přístroje, je třeba zajistit bezvadný provoz těchto systémů.
Pod to spadá i pravidelné čištění filtrů, jsou-li přítomny.

			Soubor	Holice_SJ_Nadrazni_elektro_DPS	Zakázkové číslo		Ing. Vladimír VANĚK servis řídicích systémů Družby 338, 530 09 Pardubice IČ: 08673489, DIČ: CZ6902113317	ŠJ Holice, Nádražní 1021 Bezpečnostní pokyny		+	=	Strana 1 / 1		
			Úpravy vzduchotechniky ve školní jídelně - Nádražní ul.	23101						ŠJ Holice, Nádražní 1021				
				Číslo výkresu						&EAA	List		2	
Změna	Datum	Název	Zpracoval	Ing. Vladimír VANĚK	Ověřil			Datum	25.04.2023	Zprac.	Ing. Vladimír VANĚK	Titulní	Celkem	9




Ing. Vladimír VANĚK
servis řídicích systémů
Družby 338, 530 09 Pardubice
IČ: 08673489, DIČ: CZ6902113317
e-mail: v.vanek@centrum.cz, mob. +420 602413204

Zákazník	Město Holice Holubova 1, 534 01 Holice
Projekt	Úpravy vzduchotechniky ve školní jídelně - Nádražní ul.
Část	Elektroinstalace
Rozvaděč	RH - doplnění schéma zapojení
Zpracoval	Ing. Vladimír VANĚK
Zakázkové číslo	23101
Zpracováno dne	22.04.2023
Zdrojový soubor	Holice_SJ_Nadrazni_elektro_DPS
Stupeň	Dokumentace pro provedení stavby
Vydáno dne	30.04.2023

Chráněno autorským právem. Předávání a rovněž rozmnožování tohoto dokumentu, využití a sdělení jeho obsahu jsou zakázána, nejsou-li výslovně dovolena.

Chráněno autorským právem. Předávání a rovněž rozmnožování tohoto dokumentu, využití a sdělení jeho obsahu jsou zakázána, nejsou-li výslovně dovolena.

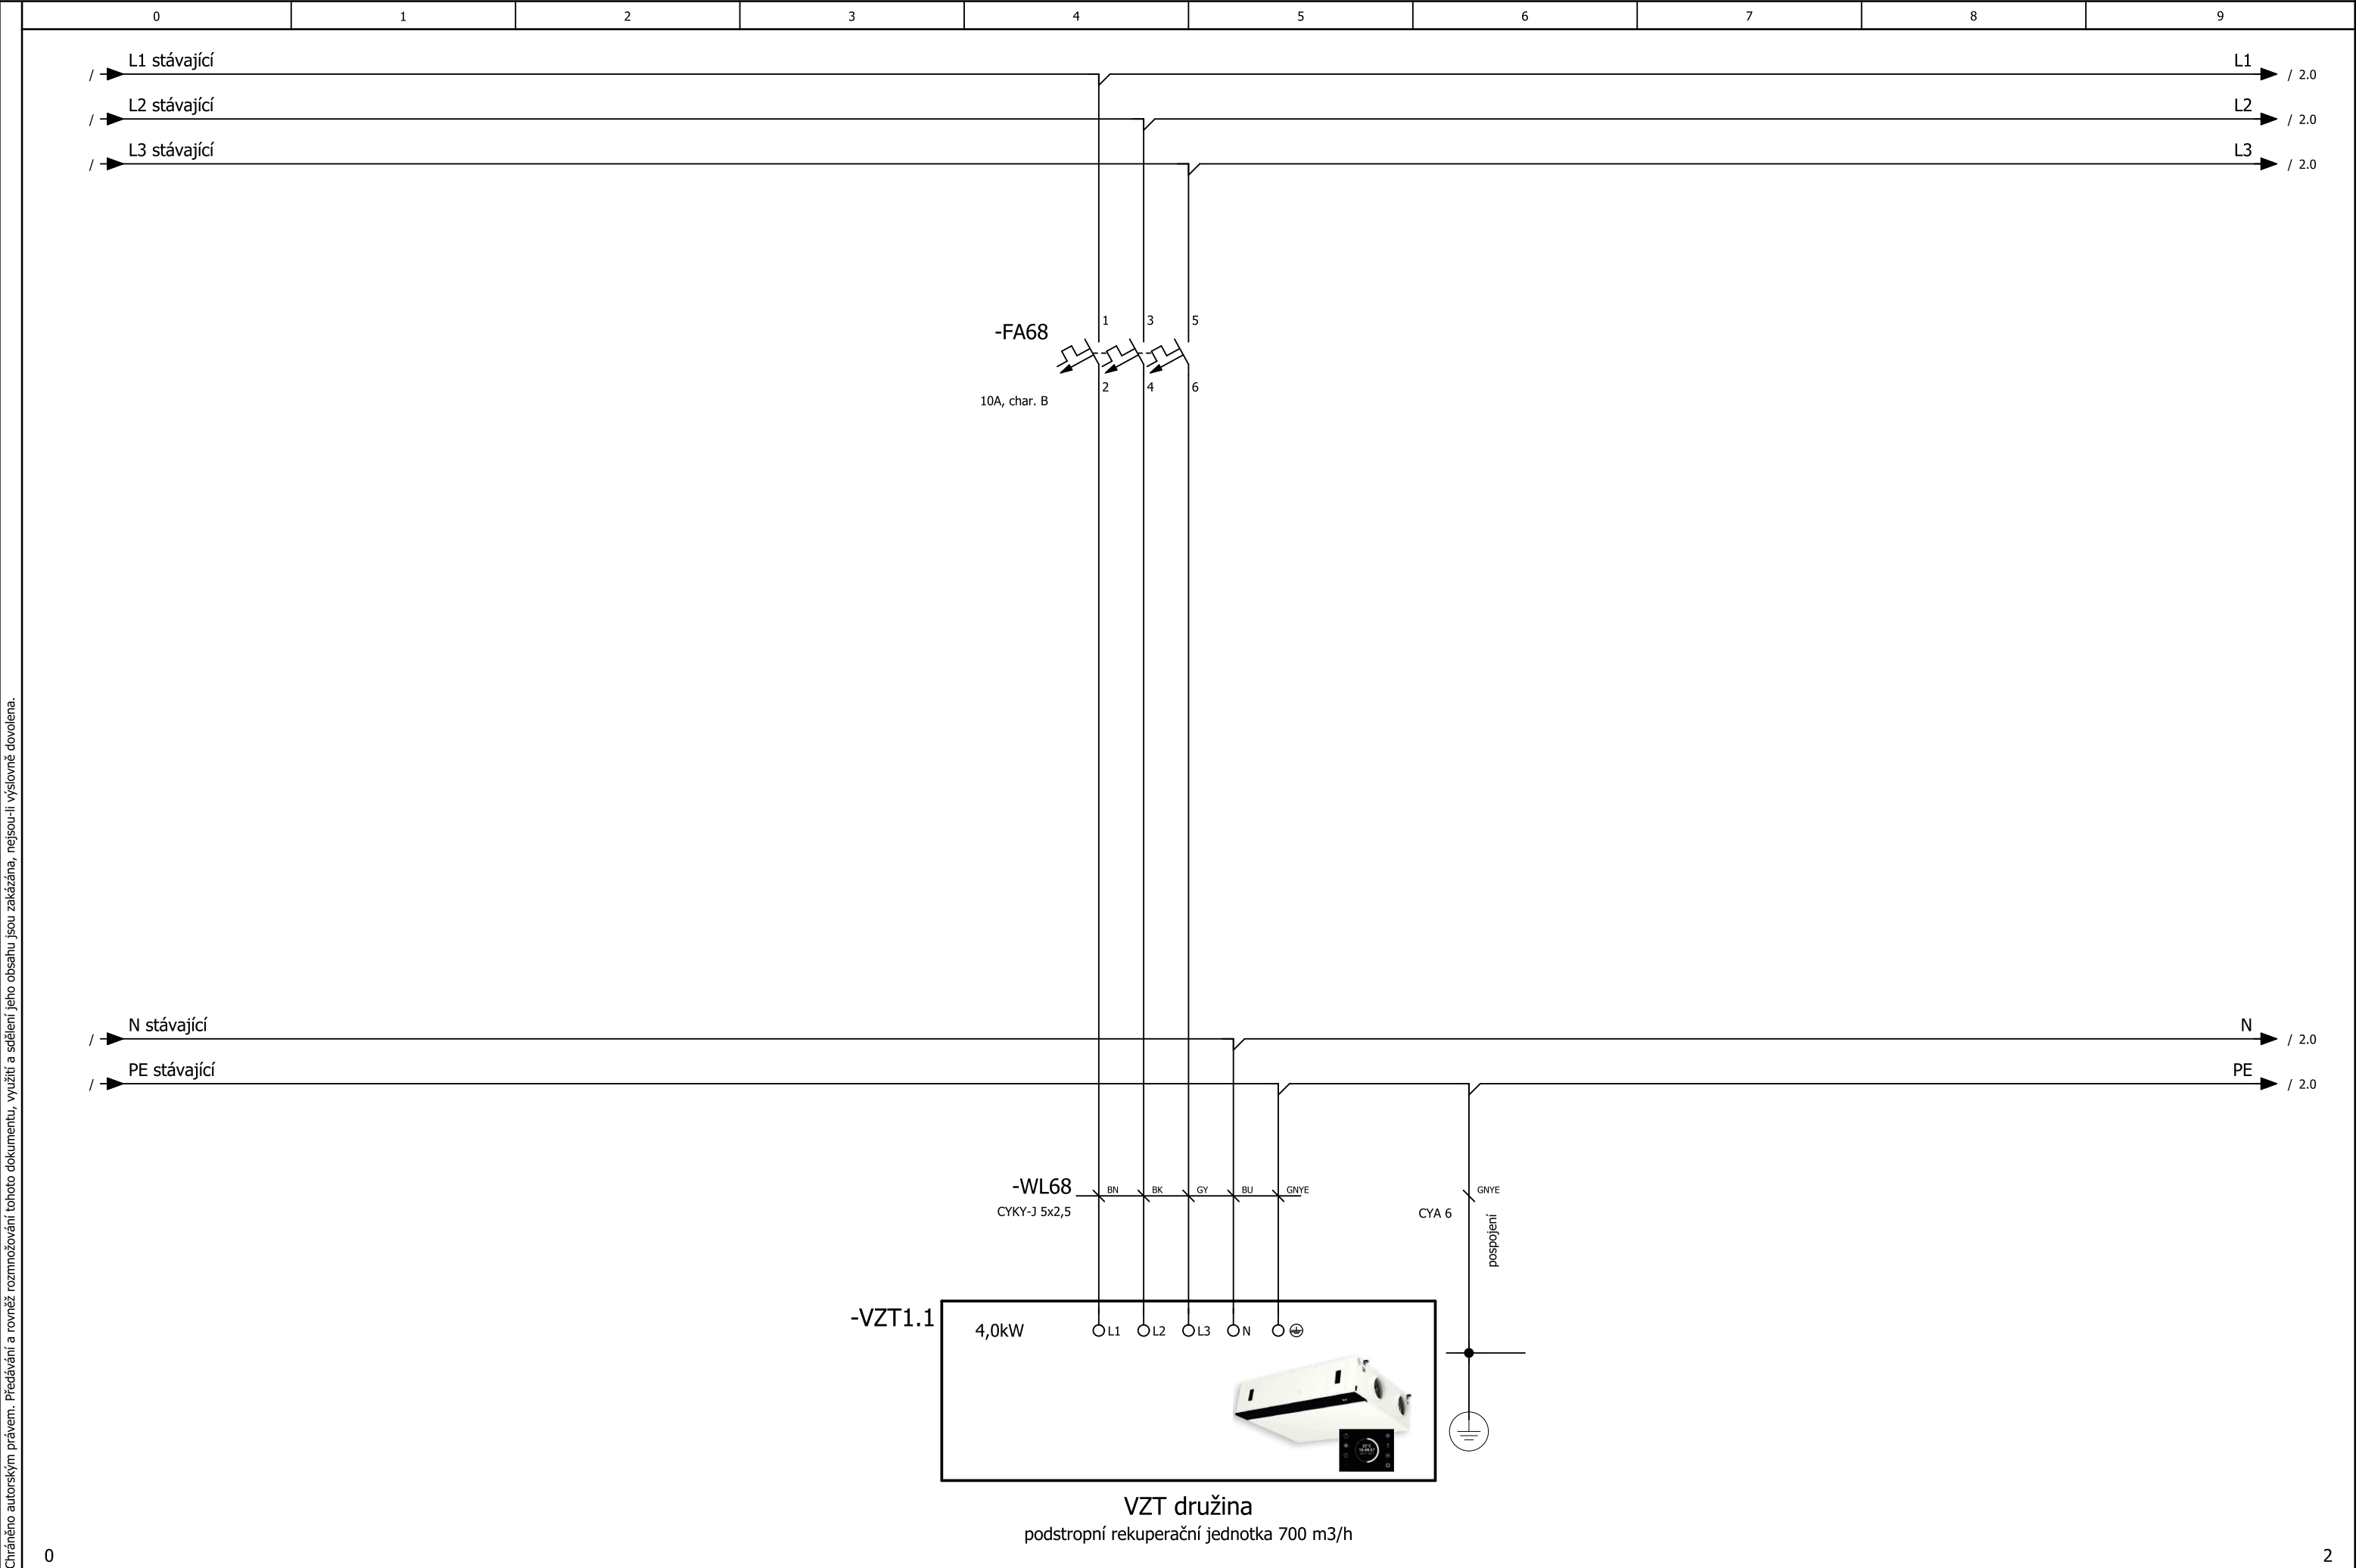

			Soubor	Holice_SJ_Nadrazni_elektro_DPS_bez	Zakázkové číslo	 Ing. Vladimír VANĚK servis řídicích systémů Družby 338, 530 09 Pardubice IČ: 08673489, DIČ: CZ6902113317	Rozvaděč RH		+2.12	=RH	Strana 1 / 2	
			Úpravy vzduchotechniky ve školní jídelně - Nádražní ul.		23101		Napájení - VZT jednotka - družina			Rozvaděč		
					Číslo výkresu					&EFS	List 4	
Změna	Datum	Název	Zpracoval	Ing. Vladimír VANĚK	Ověřil		Datum	04.05.2023	Zprac.	Ing. Vladimír VANĚK	Schéma zapojení	Celkem 9






Ing. Vladimír VANĚK
servis řídicích systémů
Družby 338, 530 09 Pardubice
IČ: 08673489, DIČ: CZ6902113317
e-mail: v.vanek@centrum.cz, mob. +420 602413204

Zákazník	Město Holice Holubova 1, 534 01 Holice
Projekt	Úpravy vzduchotechniky ve školní jídelně - Nádražní ul.
Část	Elektroinstalace
Dispozice	
Zpracoval	Ing. Vladimír VANĚK
Zakázkové číslo	23101
Zpracováno dne	22.04.2023
Zdrojový soubor	Holice_SJ_Nadrazni_elektro_DPS
Stupeň	Dokumentace pro provedení stavby
Vydáno dne	30.04.2023

Chráněno autorským právem. Předávání a rovněž rozmnožování tohoto dokumentu, využití a sdělení jeho obsahu jsou zakázána, nejsou-li výslovně dovolena.

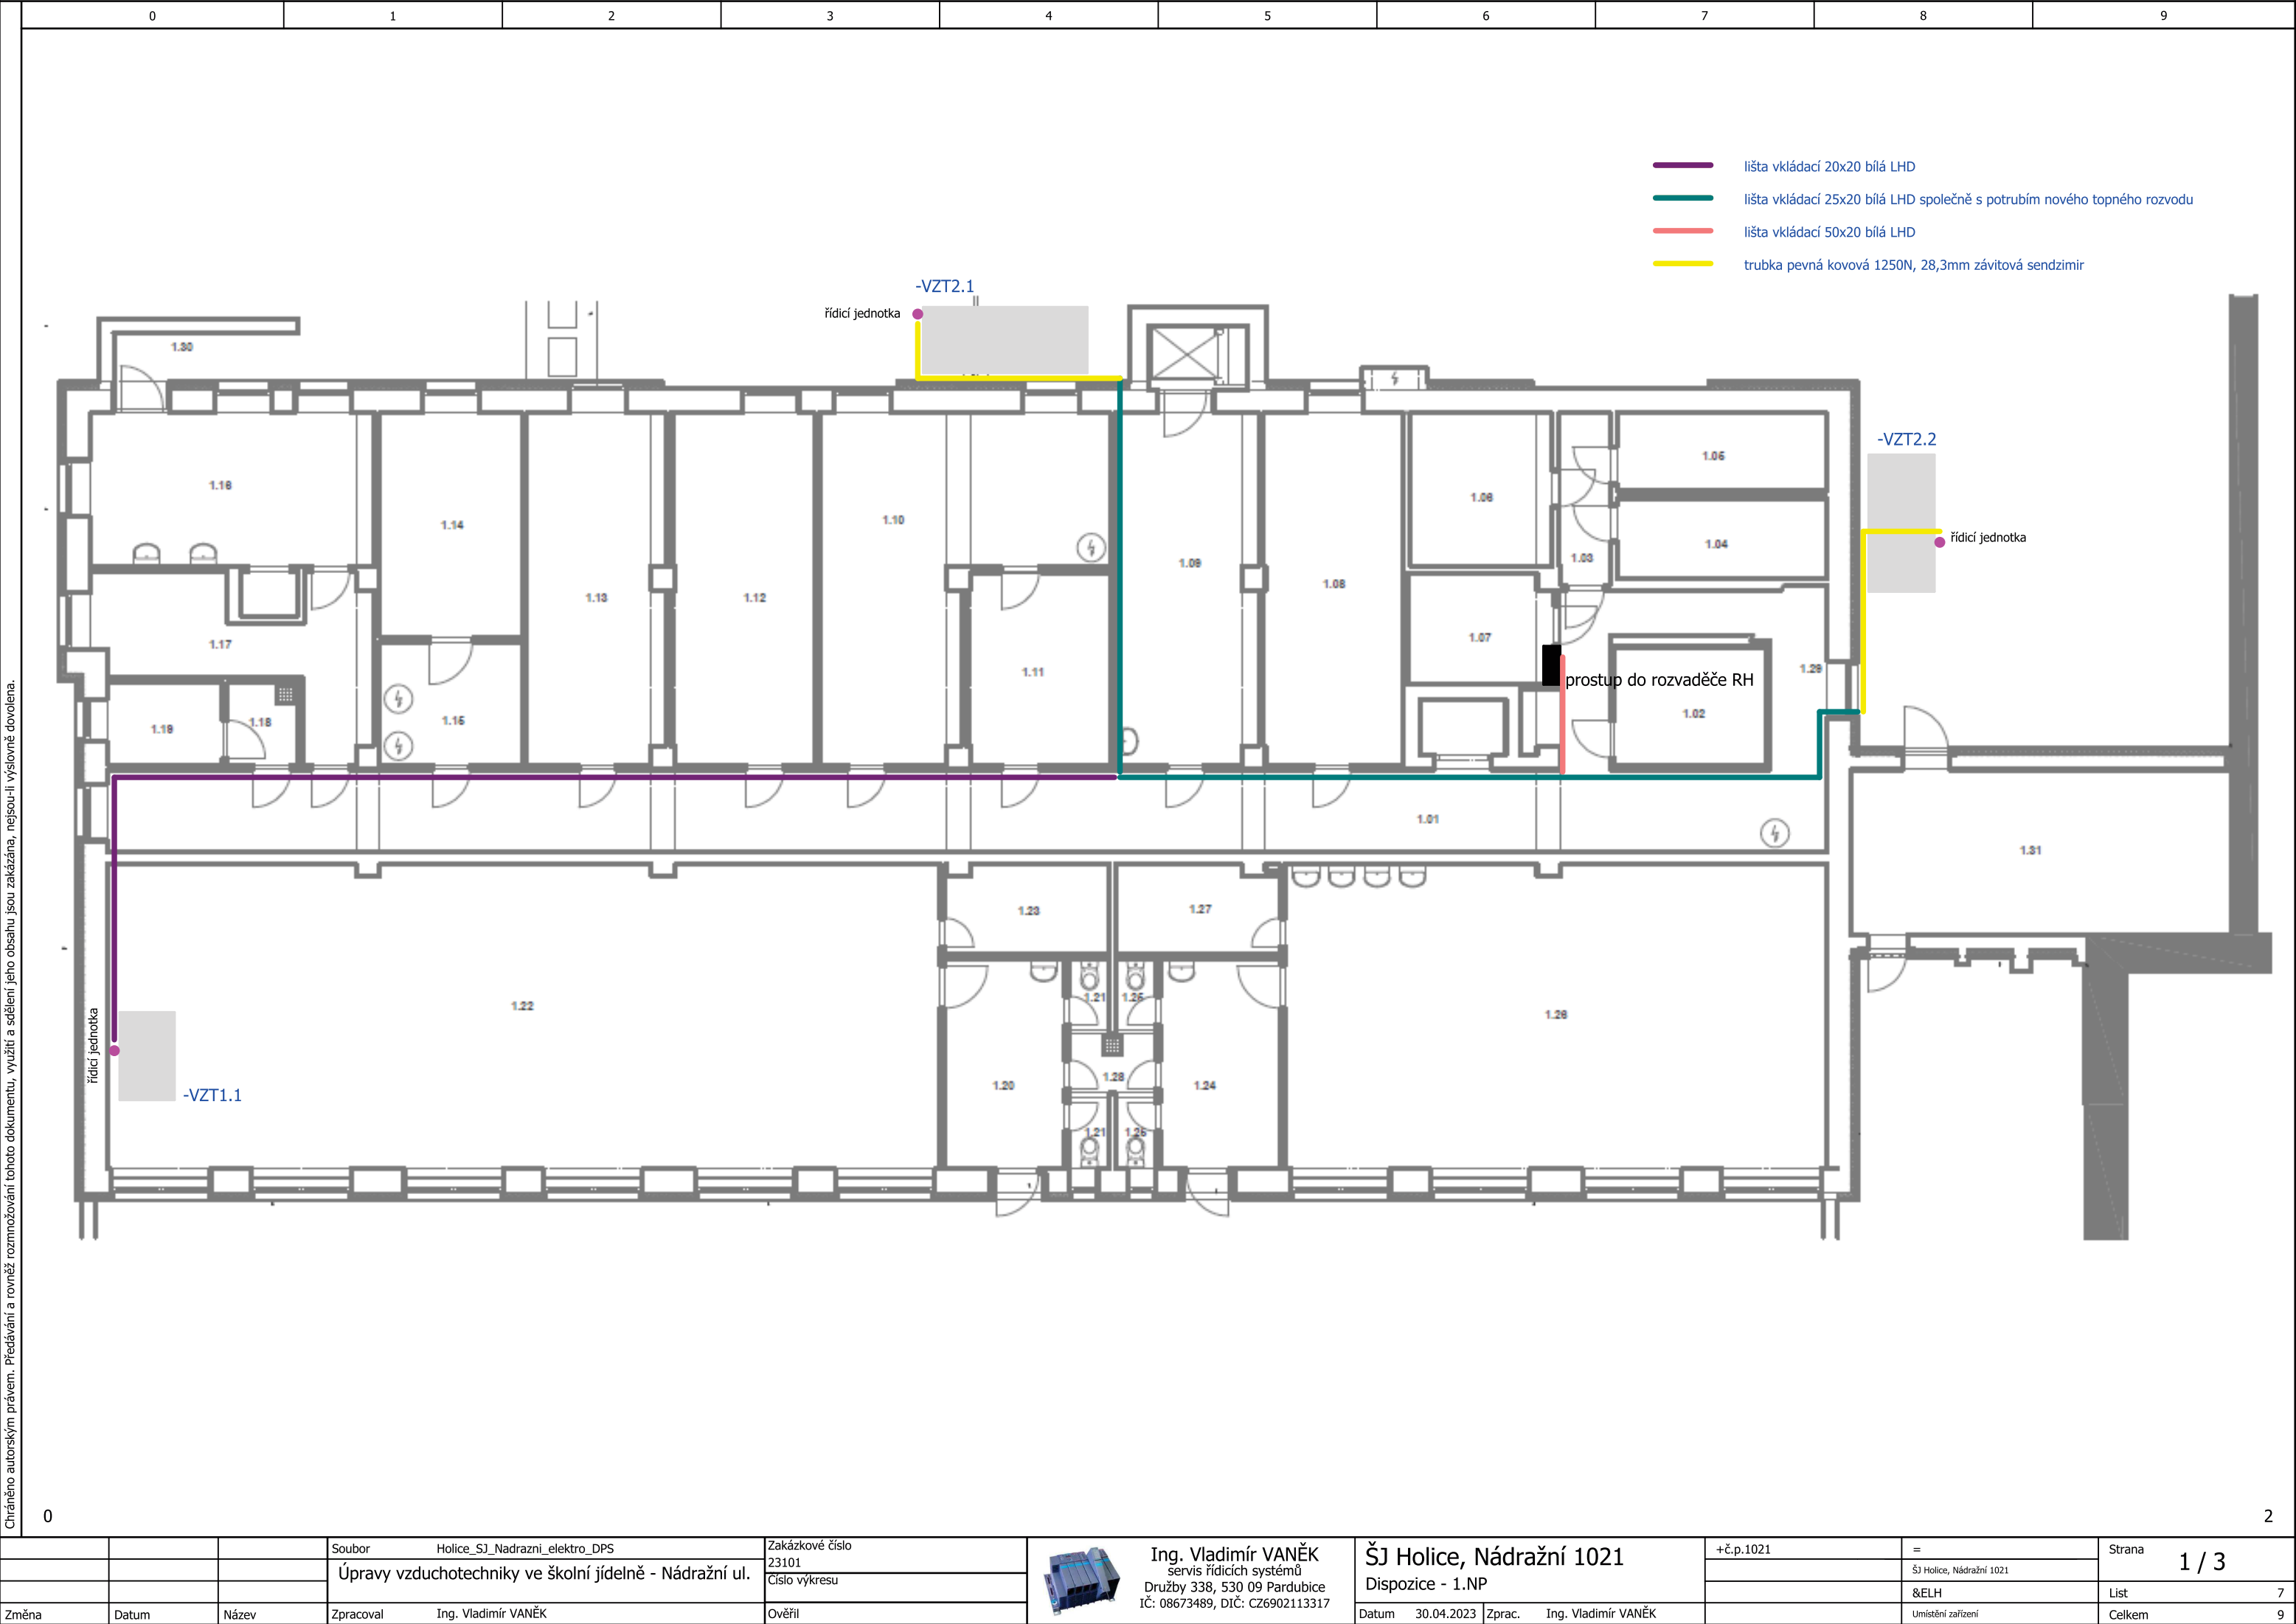

Chráněno autorským právem. Předávání a rovněž rozmnožování tohoto dokumentu, využití a sdělení jeho obsahu jsou zakázána, nejsou-li výslovně dovolena.


			Soubor	Holice_SJ_Nadrazni_elektro_DPS	Zakázkové číslo		ŠJ Holice, Nádražní 1021		+č.p.1021	=	Strana 1 / 3		
			Úpravy vzduchotechniky ve školní jídelně - Nádražní ul.		23101		Dispozice - 1.NP			ŠJ Holice, Nádražní 1021			
					Číslo výkresu					&ELH	List	7	
Změna	Datum	Název	Zpracoval	Ing. Vladimír VANĚK	Ověřil		Datum	30.04.2023	Zprac.	Ing. Vladimír VANĚK	Umístění zařízení	Celkem	9



Ing. Vladimír VANĚK
servis řídicích systémů
Družby 338, 530 09 Pardubice
IČ: 08673489, DIČ: CZ6902113317

ŠJ Holice, Nádražní 1021
Dispozice - 1.NP

Chráněno autorským právem. Předávání a rovněž rozmnožování tohoto dokumentu, využití a sdělení jeho obsahu jsou zakázána, nejsou-li výslovně dovolena.

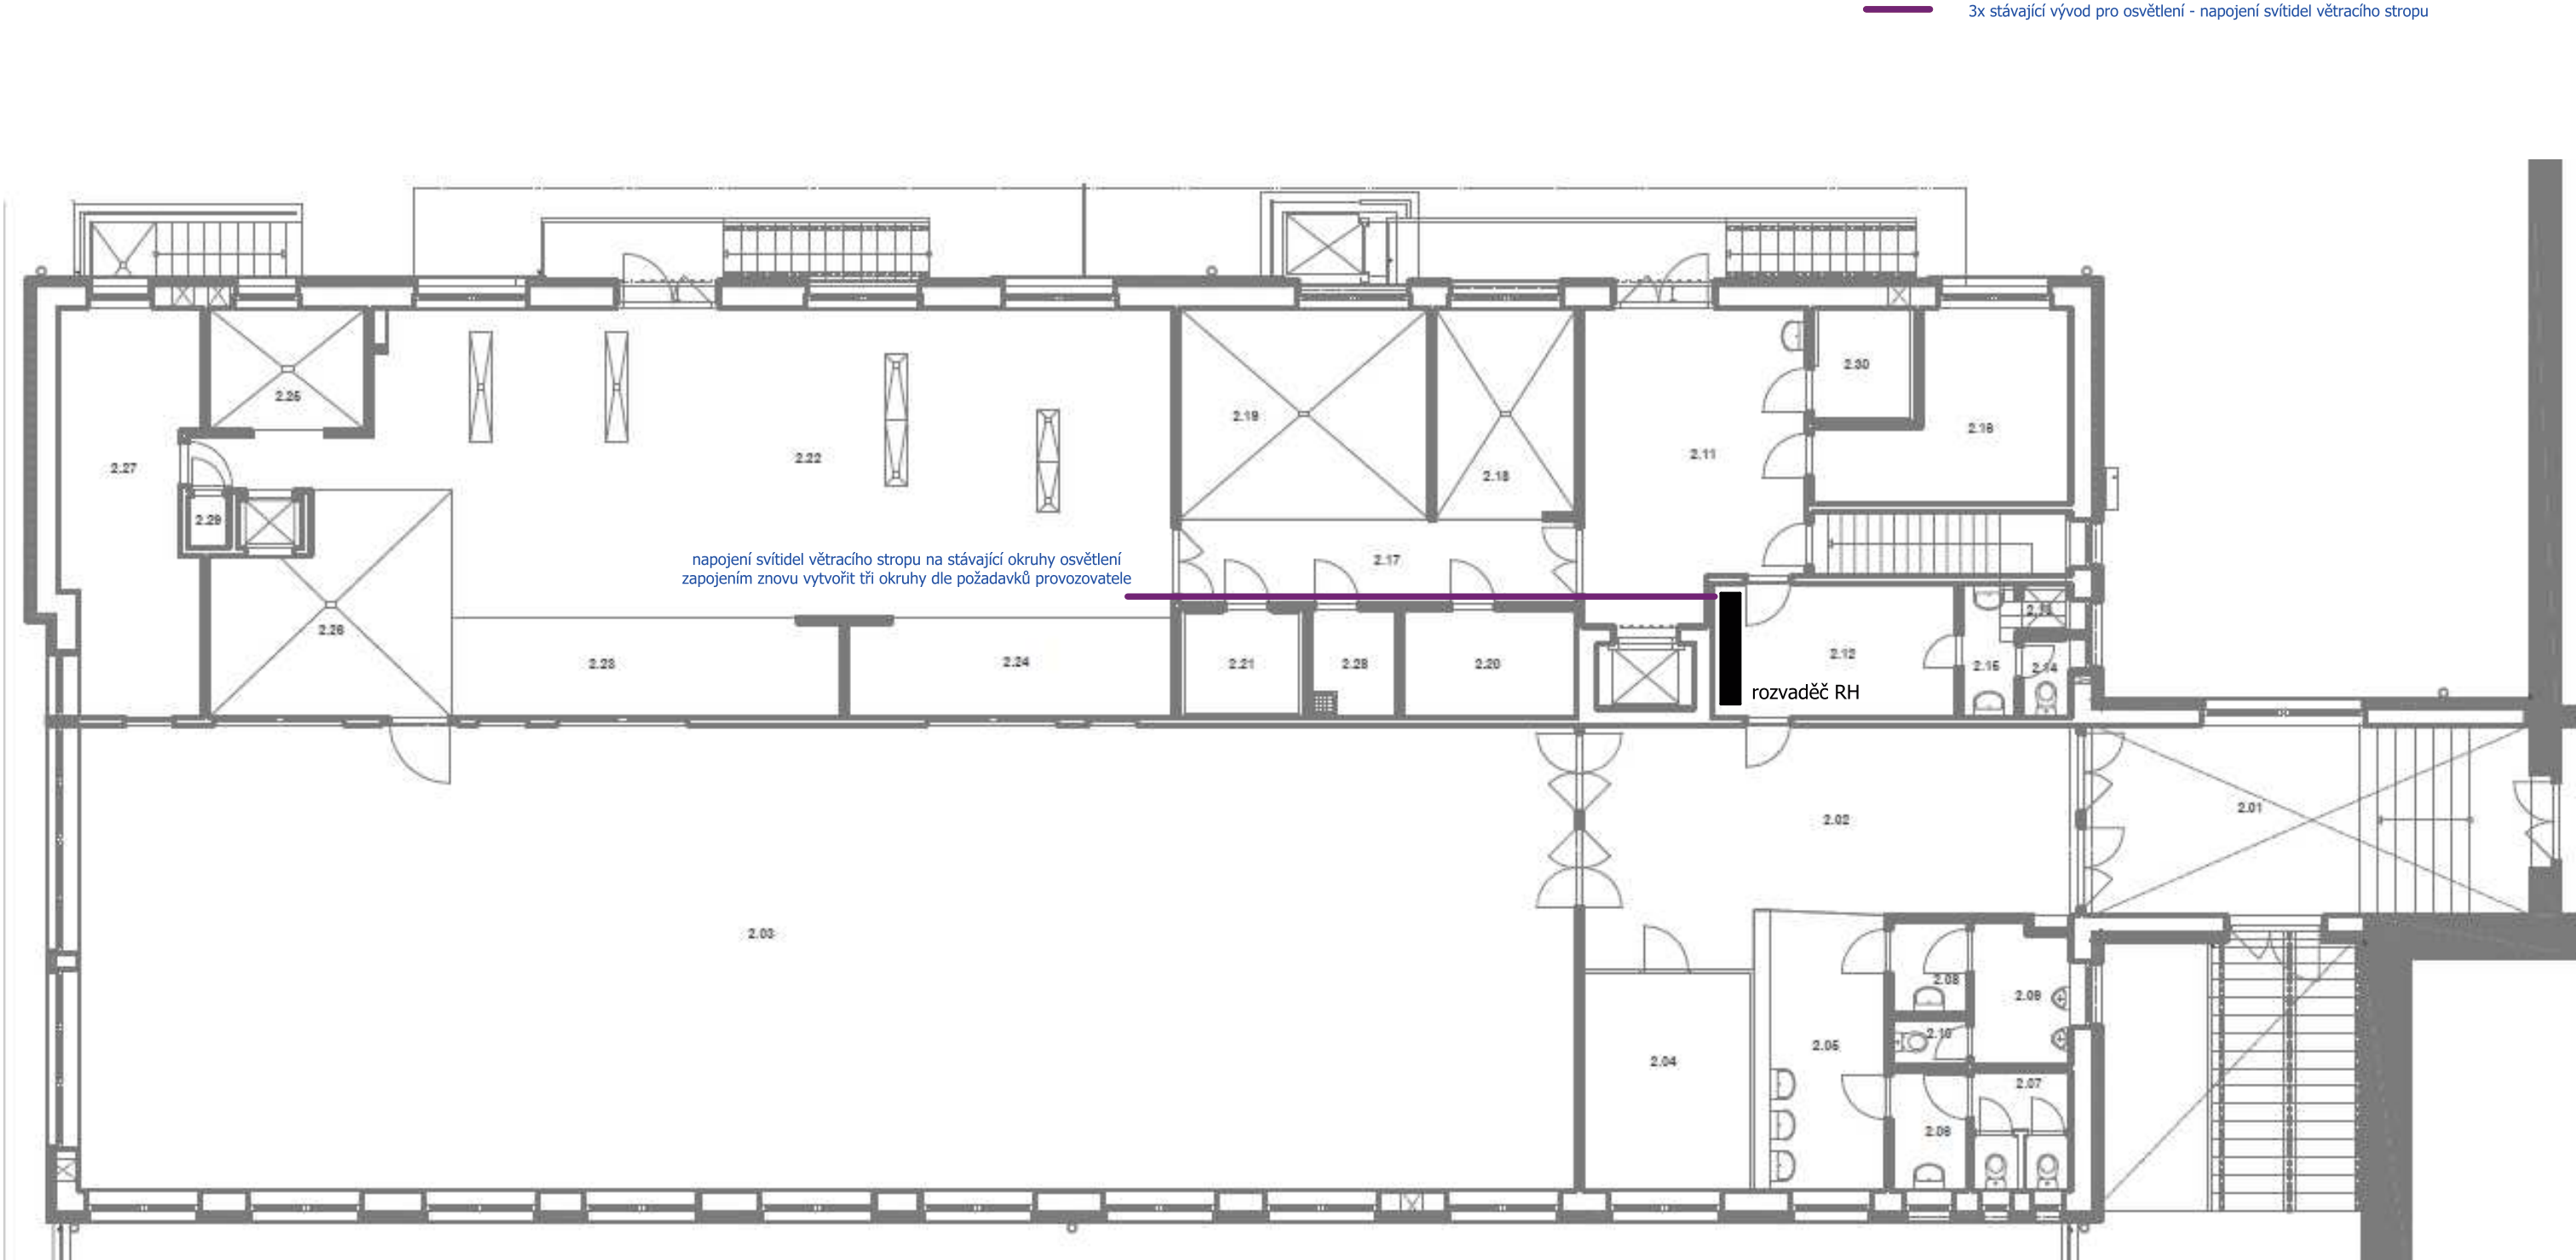

1

3

			Soubor	Holice_SJ_Nadrazni_elektro_DPS	Zakázkové číslo	 Ing. Vladimír VANĚK servis řídících systémů Družby 338, 530 09 Pardubice IČ: 08673489, DIČ: CZ6902113317	ŠJ Holice, Nádražní 1021		+č.p.1021	=	Strana 3 / 3	
			Úpravy vzduchotechniky ve školní jídelně - Nádražní ul.		23101				ŠJ Holice, Nádražní 1021			
					Číslo výkresu			Dispozice - TPV			&ELH	List 9
Změna	Datum	Název	Zpracoval	Ing. Vladimír VANĚK	Ověřil			Datum	30.04.2023	Zprac.	Ing. Vladimír VANĚK	Umístění zařízení