TABULKA MISTNOSTI ŠKOLKA 2NP:

Číslo místn.	Název místnosti	Plocha [m2]	Číslo místn.	Název místnosti	Plocha [m2]
148	SCHODIŠTĚ	-	212	SKLAD	7,91
201	WC+UMÝVÁRNA	11,32	213	WC	4,88
202	WC	5,15	214	WC+UMÝVÁRNA	9,75
203	SKLAD	8,63	215	KUCHYŇKA	6,07
204	LOŽNICE	45	216	SKLAD	5,43
205	TŘÍDA	42,95			
206	CHODBA	11,48			
207	KUCHYŇKA	6,38			
208	HERNA	12,75			
209	SKLAD	6,05			
210	TŘÍDA	43,4			
211	LOŽNICE	45			

MŠ 2NP
ZÁSUVKOVÉ + DATOVÉ ROZVODY

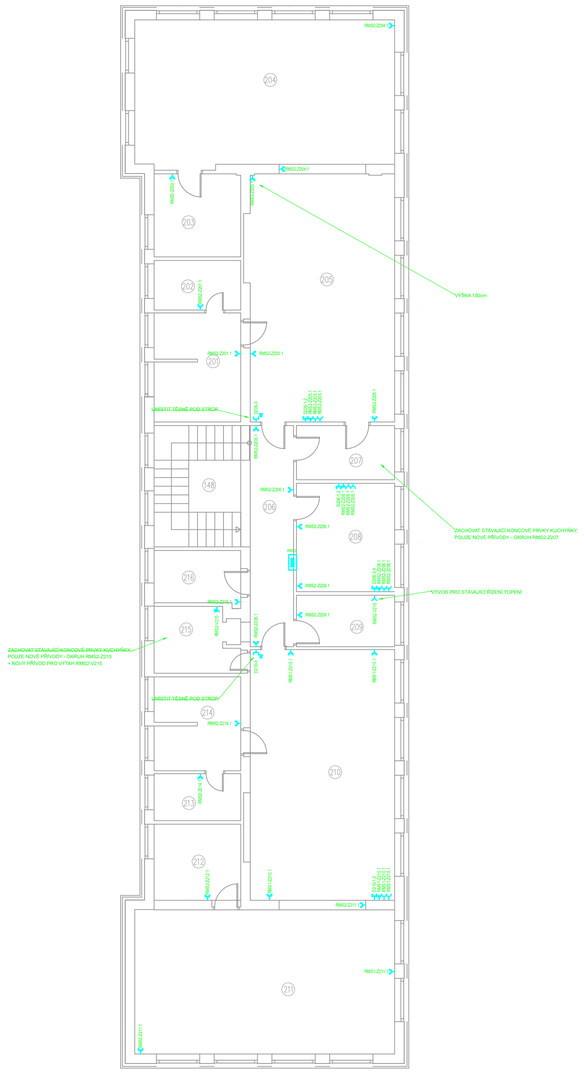

MŠ 2NP
OSVĚTLENÍ

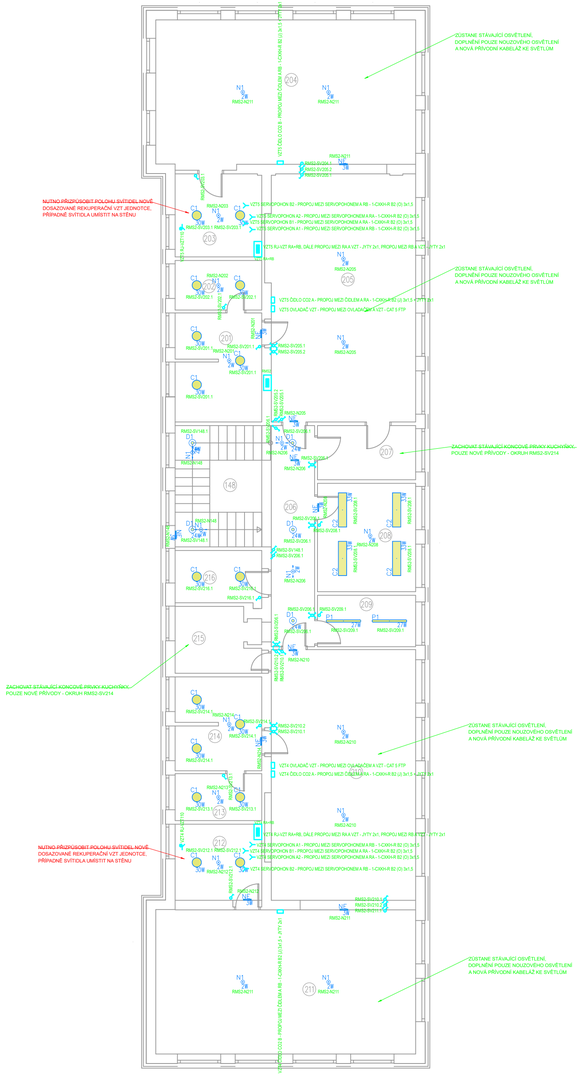

Pozn OSVĚTLENÍ:
- OSVĚTLENÍ V KOUPELNÁCH, SPRCHÁCH, WC, U UMYVADEL BUDOU INSTALOVÁNY DLE ČSN 33 2000-7-701, ed.3, NUTNO DODRŽET OCHRANNÉ ZÓNY I PRO ŠKOLSTVÍ A UČEBNY
- Ovládání osvětlení bude instalováno 1500mm od čisté podlahy na střed a 200mm od zárubní, nejbližší stěny na střed ovládacího prvku, nebo dle určení zadavatele
- Pospojovat všechny kabelové žlaby, potrubí, kovové roury, dále přivést ochranný vodič k VZT, kotli, bojleru, klimatizaci, topení, tepelnému čerpadlu, datovému rozváděči a dalším zařízením vyžadujícím ochranné pospojení
- Veškeré svody od žlabu ke koncovým prvkům budou uloženy ve stoupacích drátěných žlabech, nebo v elektroinstalačních trubkách
- V prostorech označených zachovat stávající osvětlení v plném rozsahu, pouze doplnit nouzové osvětlení dle výkresu a provést nové přívody k ovládacím prvkům a ke svítidlům
- Kabely pro instalaci jsou použity běžné kabely typu CYKY, není-li ve výkresech uvedeno jinak
- PŘED SAMOTNOU REALIZACÍ VŠE NUTNO ODSOUHLASIT SE ZADAVATELEM

Pozn SILNOPROUDÉ ROZVODY:
- ZÁSUVKY V KOUPELNÁCH, SPRCHÁCH, WC, U UMYVADEL BUDOU INSTALOVÁNY DLE ČSN 33 2000-7-701, ed.2, NUTNO DODRŽET OCHRANNÉ ZÓNY I PRO ŠKOLSTVÍ A UČEBNY
- Zásuvky a zásuvkové skříně budou instalovány 400mm od čisté podlahy na střed instalovaného zařízení a 200mm od zárubní, nejbližší stěny na střed instalovaného zařízení, nebo dle určení zadavatele, venkovní zásuvky a zásuvky v suterénu umístit do výšky min 800mm od čisté podlahy
- Pospojovat všechny kabelové žlaby, potrubí, kovové roury, dále přivést ochranný vodič k VZT, kotli, bojleru, klimatizaci, topení, tepelnému čerpadlu, datovému rozváděči a dalším zařízením vyžadujícím ochranné pospojení
- Veškerou kabeláž vést pod omítkou s minimálním překrytím 10mm nebo v podhledech
- Kabely pro instalaci jsou použity bezhalogenové, není-li ve výkresech uvedeno jinak
- provést demontáž stávajícího zařízení a silnoproudé elektroinstalace v dotčených prostorech, vše ostatní zachovat v plném rozsahu
- Do zásuvek přístupných dětem instalovat bezpečnostní zátku demontovatelnou pomocí klíče, nebo nástroje
- PŘED SAMOTNOU REALIZACÍ VŠE NUTNO ODSOUHLASIT SE ZADAVATELEM

Pozn SLABOPROUD:
- V dotčených prostorech provést novou instalaci slaboproudých rozvodů dle výkresu, dosadit do místnosti 158 nový datový rack dle specifikace a dosadit a přepojit do něho původní systémy (kamerový systém a další)
- Kabely pro instalaci jsou použity bezhalogenové, není-li ve výkresech uvedeno jinak
- Veškerou kabeláž zasekat pod omítku s překrytím min.10 mm a uložit do elektroinstalačních ochranných trubek
- Nutno dodržet odstup od silové elektroinstalace min. 20cm

Pozn DEMONTÁŽE:
- V dotčených prostorech provést demontáž veškeré silové elektroinstalace, zachovat pouze přívodní kabeláž z RIS a stávající ochranné pospojení k rozváděčům
- V dotčených prostorech zachovat EZS, kamerový systém, zvonky, ovládání topení a další podružné systémy zachovat v plném rozsahu, veškerou zachovanou kabeláž zasekat pod omítku s překrytím min.10 mm a uložit do elektroinstalačních ochranných trubek

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:
1/N/PE, 50HZ, 230V/TN-S
3/N/PE, 50Hz, 400/230/TN-C-S

OCHRANA PŘI PORUŠE (PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM):
DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3 PROVEDENA V SOUSTAVĚ TN DLE
ČL.411.3.2-AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY
ČL.411.3.1-OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM A POSPOJOVÁNÍM

REV 1 - 19.9.2023 - DOPLNĚNÍ VZDUCHOTECHNIKY

VYPRACOVAL	ODP. PROJEKTANT	KONTROLOVAL	DATUM
TOMÁŠ_SODOMKA	IVO_KARANSKÝ	IVO_KARANSKÝ	10/2021

KRAJ: PARDUBICKÝ — OBEC: HOLICE

INVESTOR: Město Holice, Holubova 1, 534 14 Holice

Callipso Pardubice s.r.o.
Generála Svobody 56
533 51 Pardubice
www.c-elektro.cz
info@c-elektro.cz

Název akce
Udržovací práce na elektroinstalaci, Holice, Holubova, MŠ + jesle

Díl
ELKEKTROINSTALACE

MŠ 2NP

Formát:	A1
Měřítko:	1:100
Stran:	1
Zakázkové č.:	P21-075
Výkresové č.:	EL03