

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:

3/N/PE, 50Hz, 400V/230V/TN-C-S

1/N/PE, 50HZ, 230V/TN-S

3/N/PE, 50Hz, 400/230/TN-S


OCHRANA PŘI PORUŠE (PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM):

DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3 PROVEDENA V SOUSTAVĚ TN DLE


ČL.411.3.2-AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY


ČL.411.3.1-OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM A POSPOJOVÁNÍM

REV 1 - 19.9.2023 - DOPLNĚNÍ JIŠTĚNÍ VZDUCHOTECHNIKY STRANA 3


|  |                                 |                             |                  |  |         |
|--|---------------------------------|-----------------------------|------------------|--|---------|
| VYPRACOVAL<br>TOMÁŠ_SODOMKA  | ODP. PROJEKTANT<br>IVO_KARANSKÝ | KONTROLOVAL<br>IVO_KARANSKÝ | DATUM<br>10/2021 | <div><b>Callipso Pardubice s.r.o.</b><br/><b>Generála Svobody 56</b><br/><b>533 51 Pardubice</b><br/><b>www.c-elektro.cz</b><br/><b>info@c-elektro.cz</b></div> |         |
|  |                                 |                             |                  |  |         |
| KRAJ: PARDUBICKÝ   |                                 | OBEC: HOLICE                |                  |  |         |
| INVESTOR: Město Holice, Holubova 1, 534 14 Holice                                      |                                 |                             |                  |  |         |
| <u>Název akce</u><br>Udržovací práce na elektroinstalaci, Holice, Holubova, MŠ + jesle |                                 |                             |                  | Formát:  | A4      |
| <u>Díl</u><br>ELEKTROINSTALACE<br><br>RMS1   |                                 |                             |                  | Měřítko:   | -       |
|  |                                 |                             |                  | Stran:   | 6       |
|  |                                 |                             |                  | Zakázkové č.:  | P21-075 |
|  |                                 |                             |                  | Výkresové č.:  | EL05    |



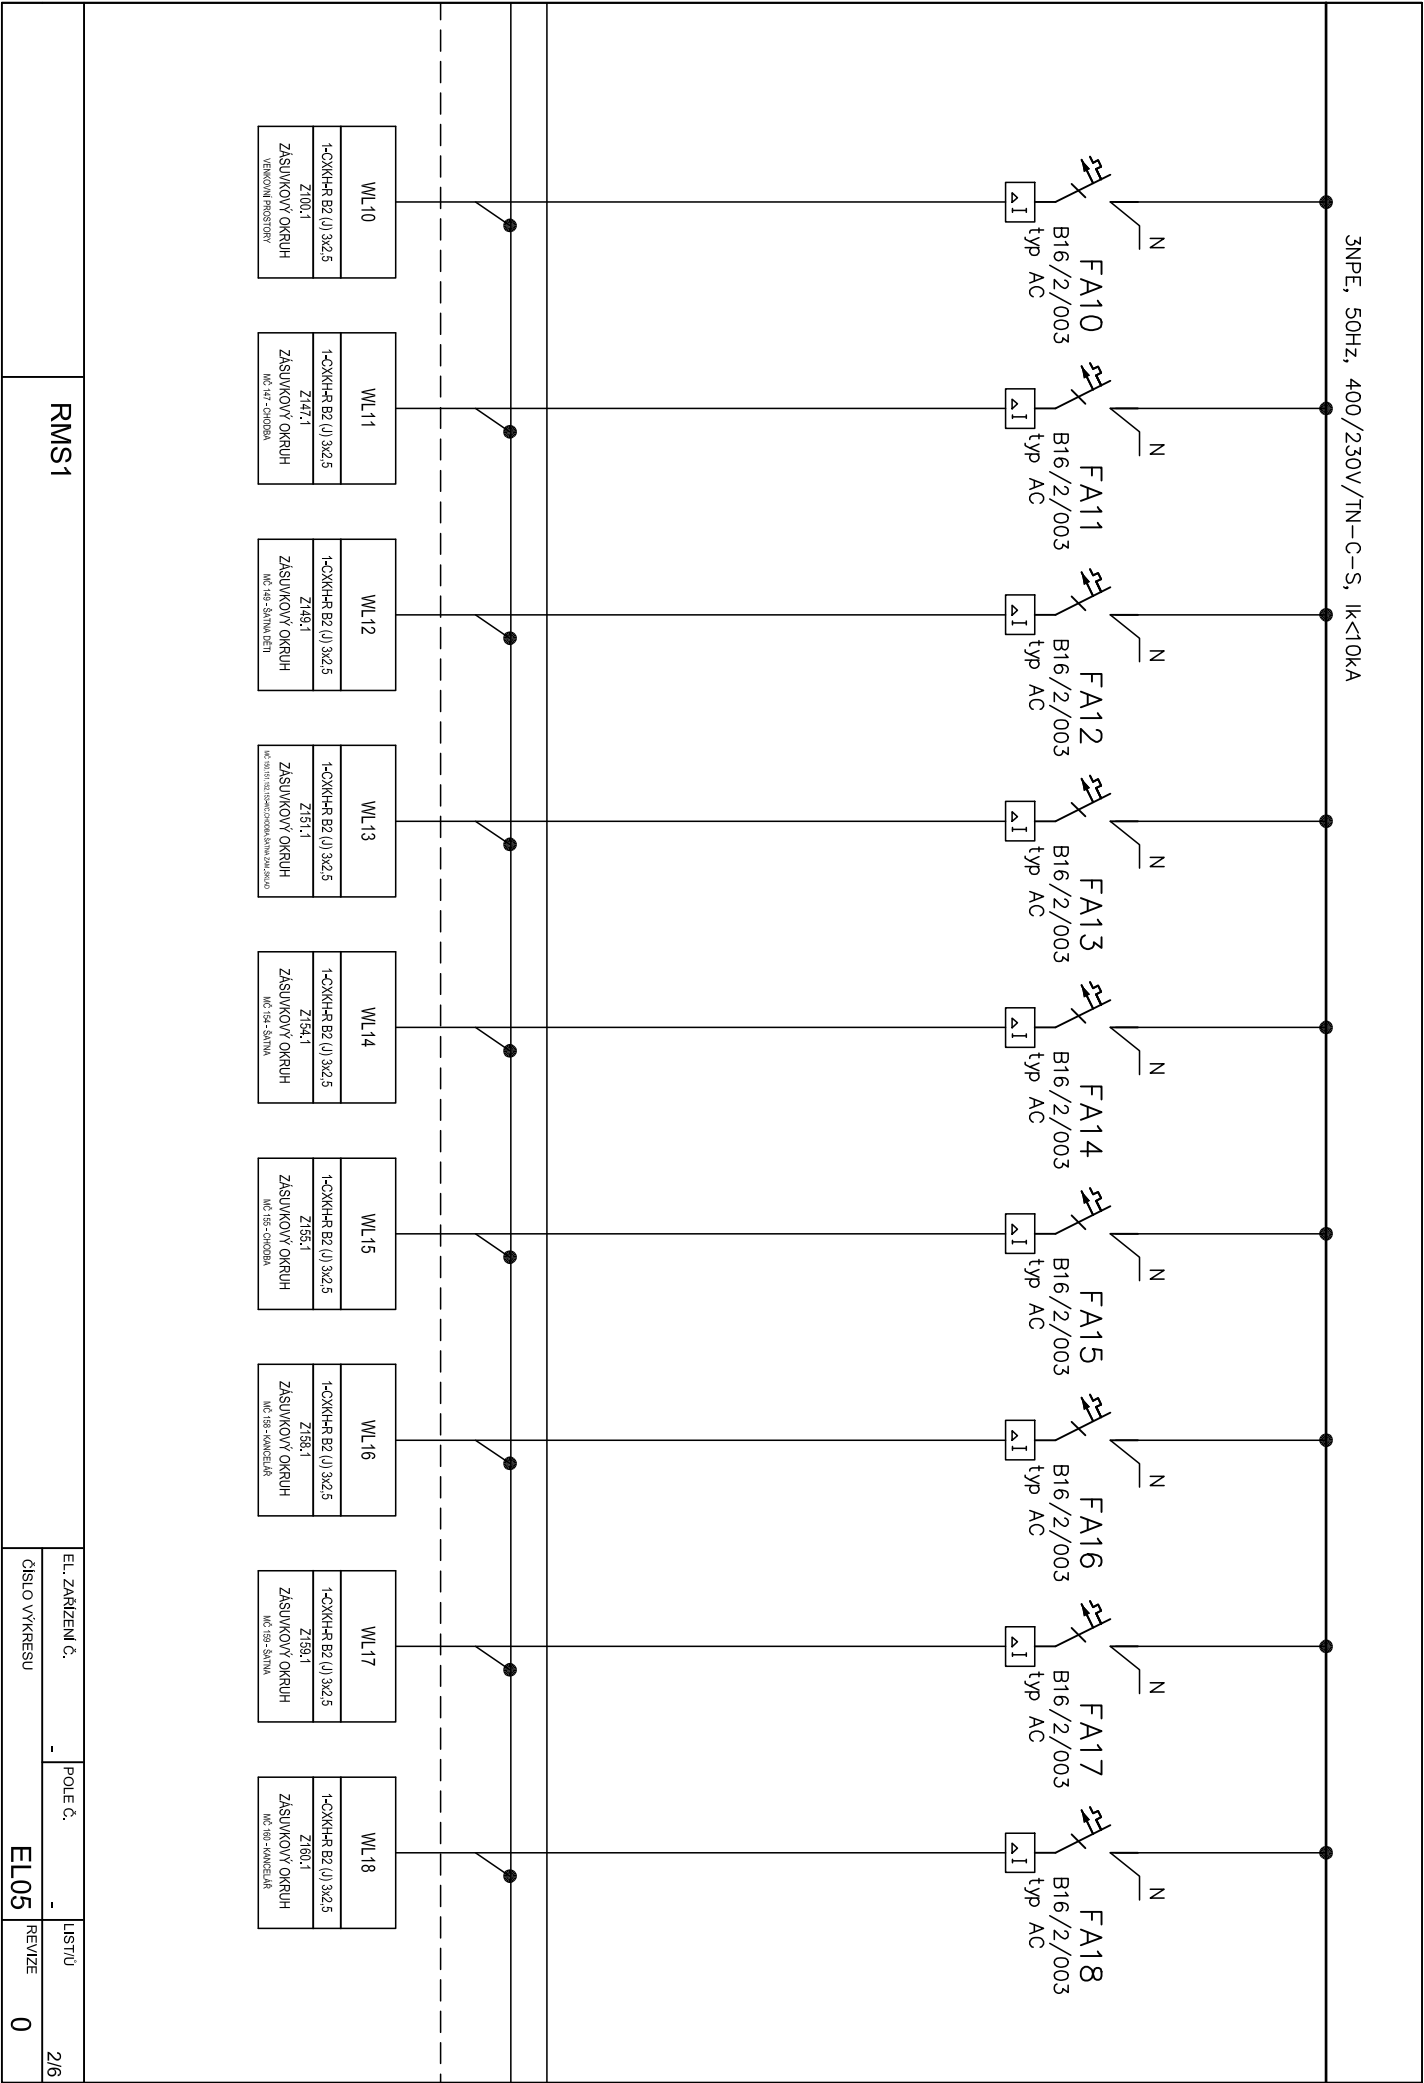

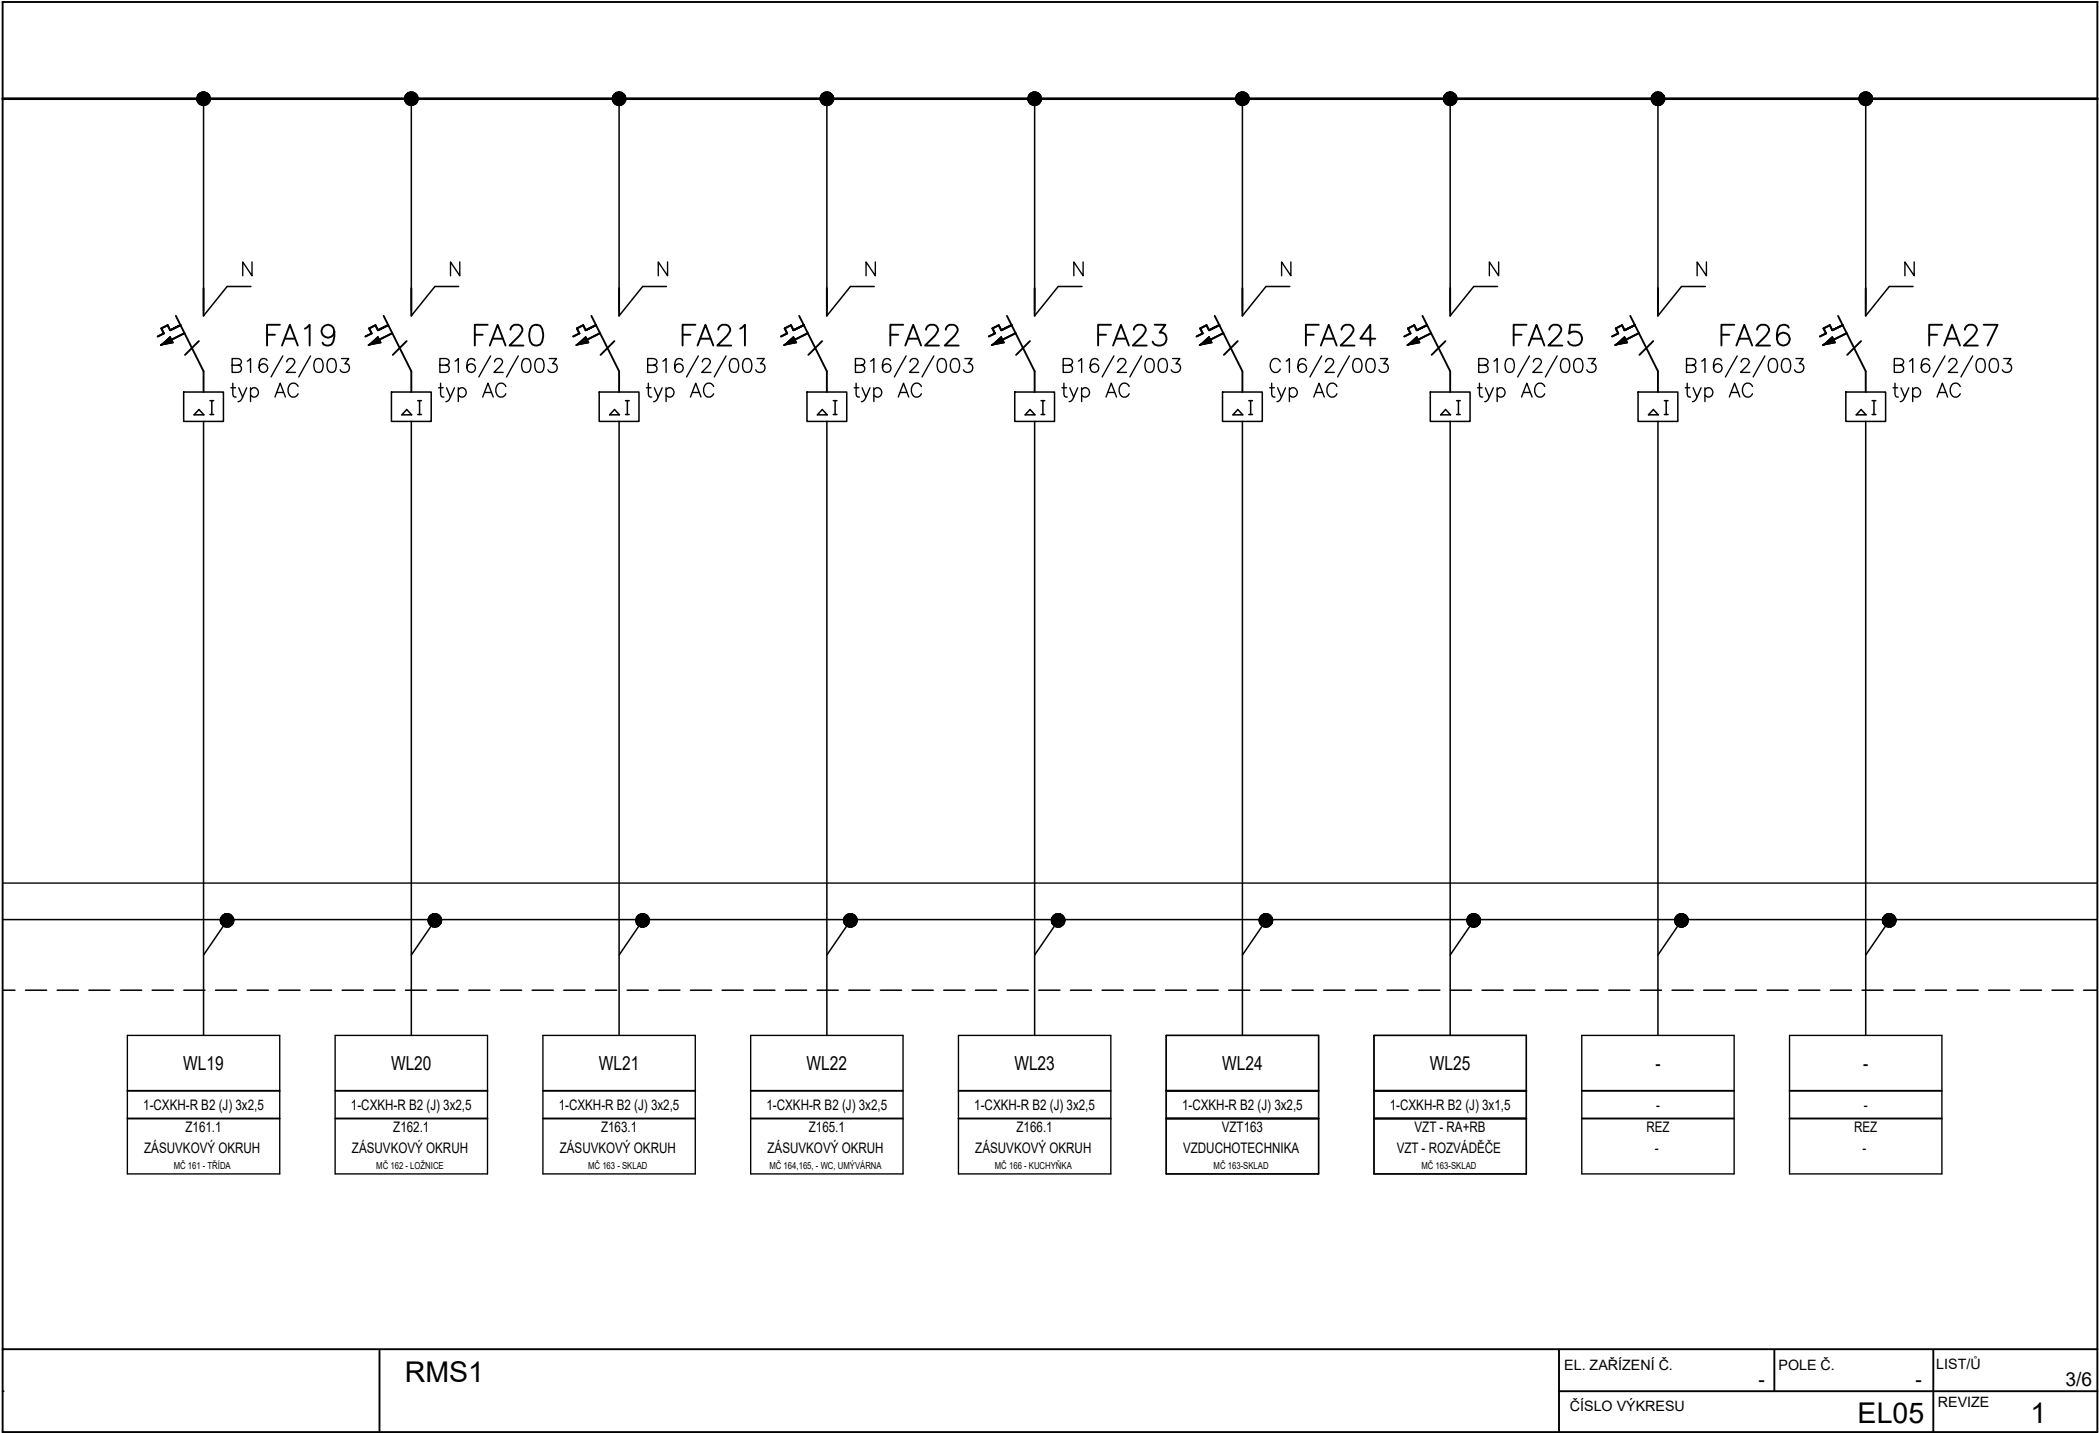

RMS1

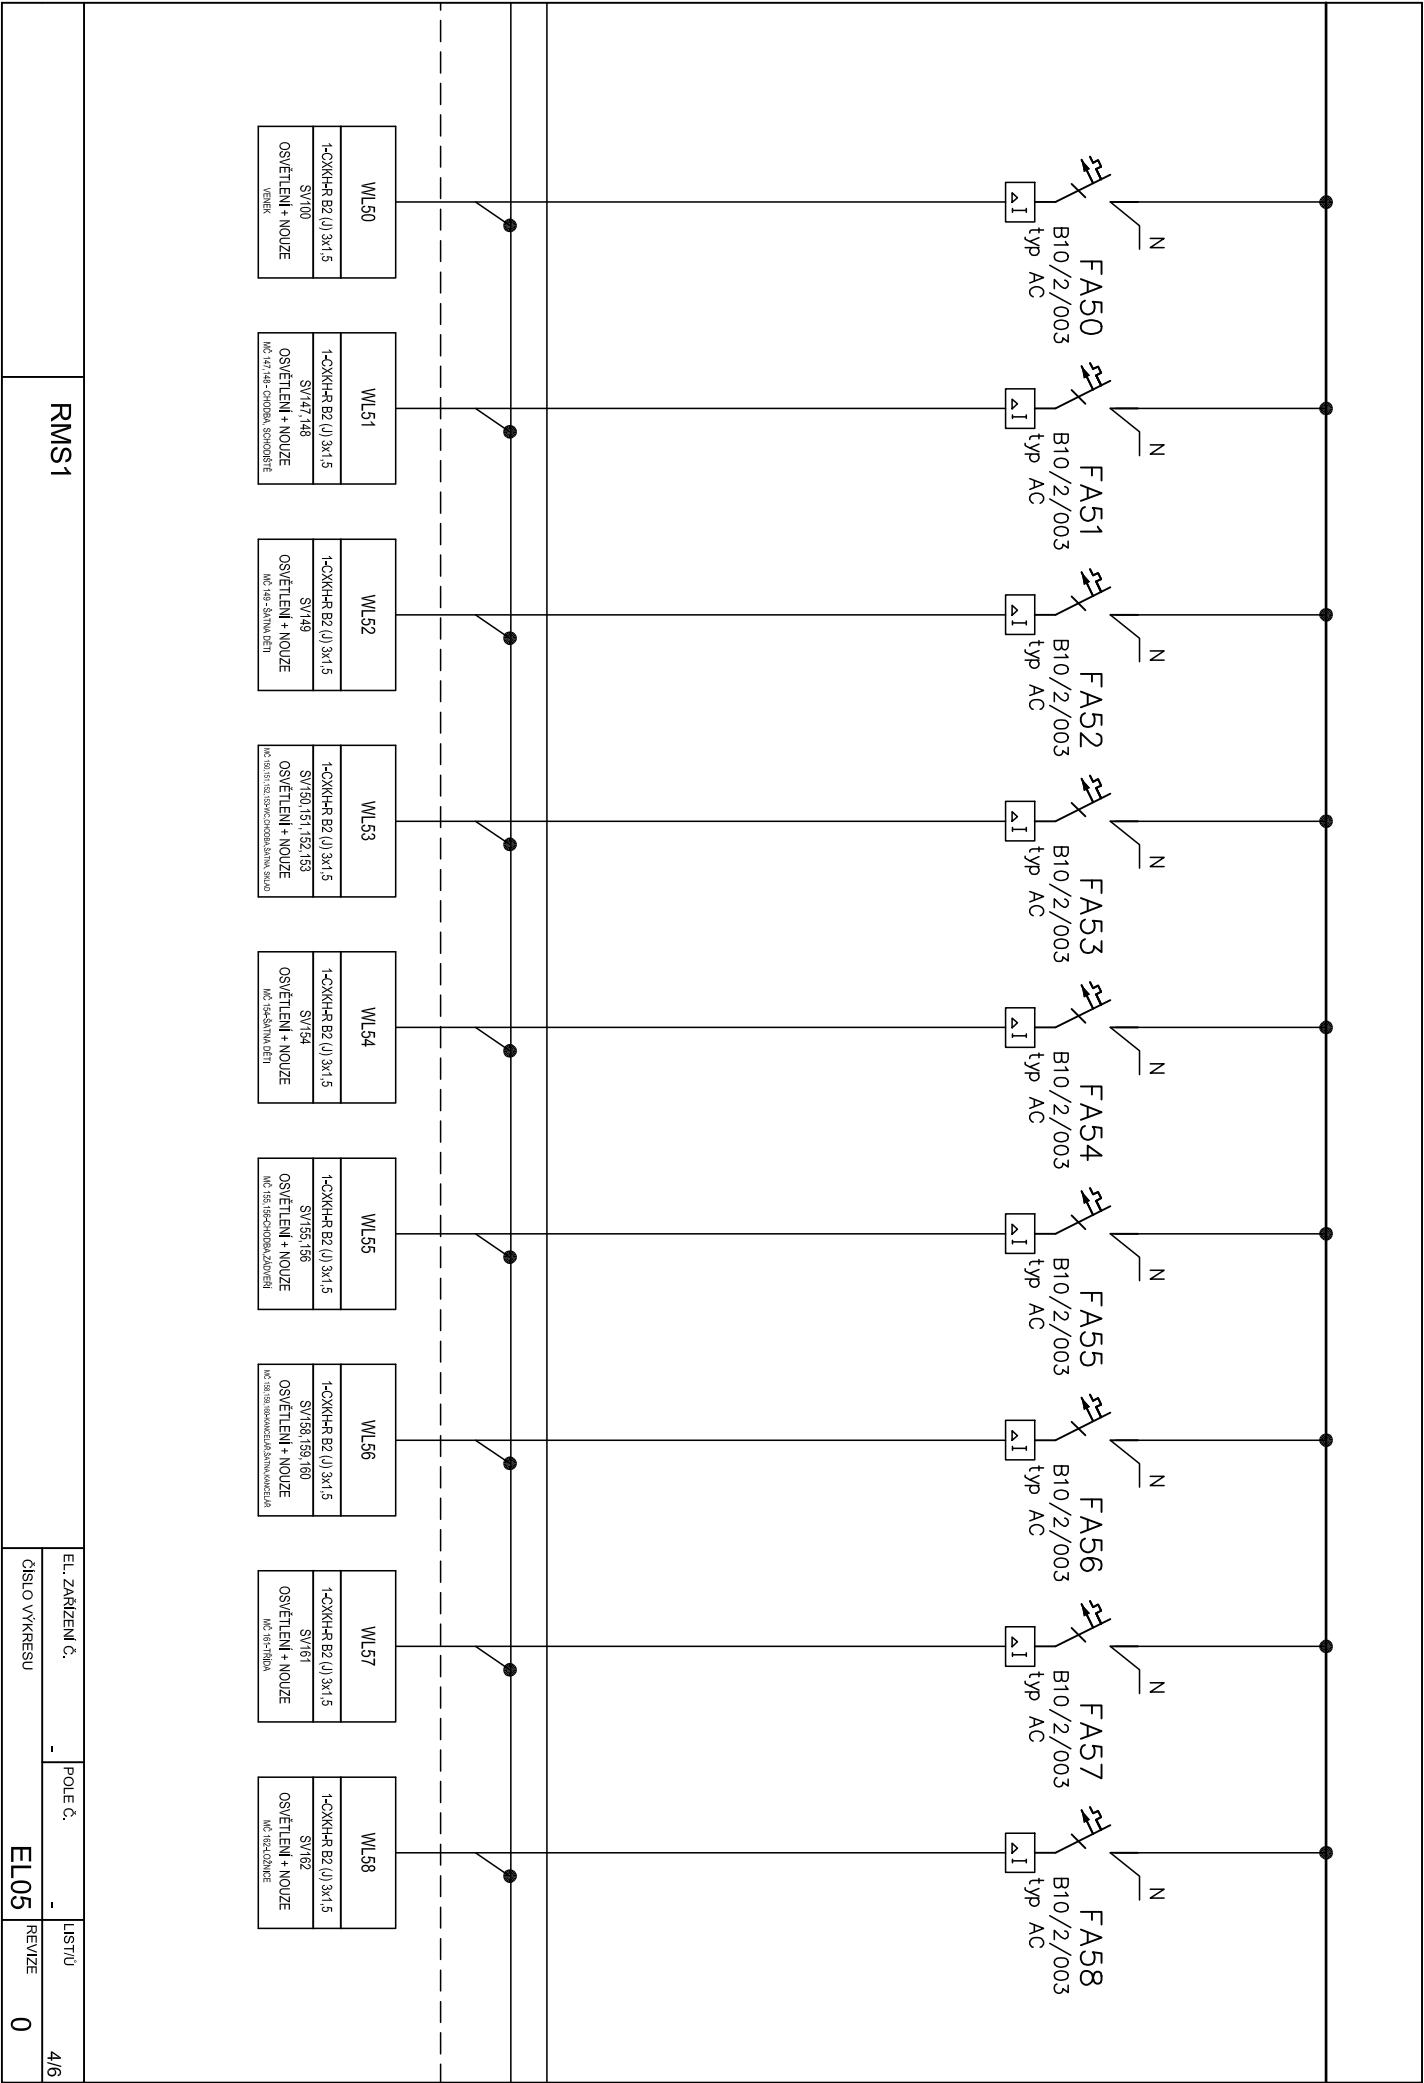

|      |  |                 |      |         |        |       |     |
|------|--|-----------------|------|---------|--------|-------|-----|
| RMS1 |  | EL. ZARÍZENÍ Č. | -    | POLE Č. | -      | LISTU | 4/6 |
|      |  | ČÍSLO VÝKRESU   | EL05 |         | REVIZE | 0     |     |



Rozvodnice oceloplechová zapuštěná s požární odolností EI30

Typ : Rozvodnice 6x33 modulů

Provedení : Oceloplechový zapuštěný

Síťka : 806mm

Výška : 917mm

Hloubka : 250mm

Krytí : IP40/20

Vývody : –

Jmenovitý proud : In = 40A

Proudová soustava : 3/N/PE, 400V/230V, 50Hz, TN-S

: 1/N/PE, 230V, 50Hz, TN-S

|      |  |                 |      |         |        |        |     |
|------|--|-----------------|------|---------|--------|--------|-----|
| RMS1 |  | EL. ZARÍZENÍ Č. | -    | POLE Č. | -      | LISTUJ | 6/6 |
|      |  | ČÍSLO VÝKRESU   | EL05 |         | REVIZE | 0      |     |