


TABULKA MÍSTNOSTI TĚLOCVIČNA:

Číslo místn.	Název místnosti	Plocha [m2]
101	SATNA	14,21
102	WC	6,03
103	TĚLOCVIČNA	63,09
104	DÍLNA	18,88


TABULKA MÍSTNOSTI KOTELNA:

Číslo místn.	Název místnosti	Plocha [m2]
105	KOTELNA	71,95
106	TECHNICKÉ ZÁZEMÍ	6,03
107	ZÁZEMÍ 1	2,3
108	ZÁZEMÍ 2	3,9
109	TECHNICKÁ MÍSTNOST	4,9
110	TECHNICKÁ MÍSTNOST	4,9

Pozn TĚLOCVIČNA:
- Zachovat elektroinstalaci v plném rozsahu, pouze vyměnit koncové prvky
- PŘED SAMOTNOU REALIZACÍ VŠE NUTNO ODSOUHLASIT SE ZADAVATELEM

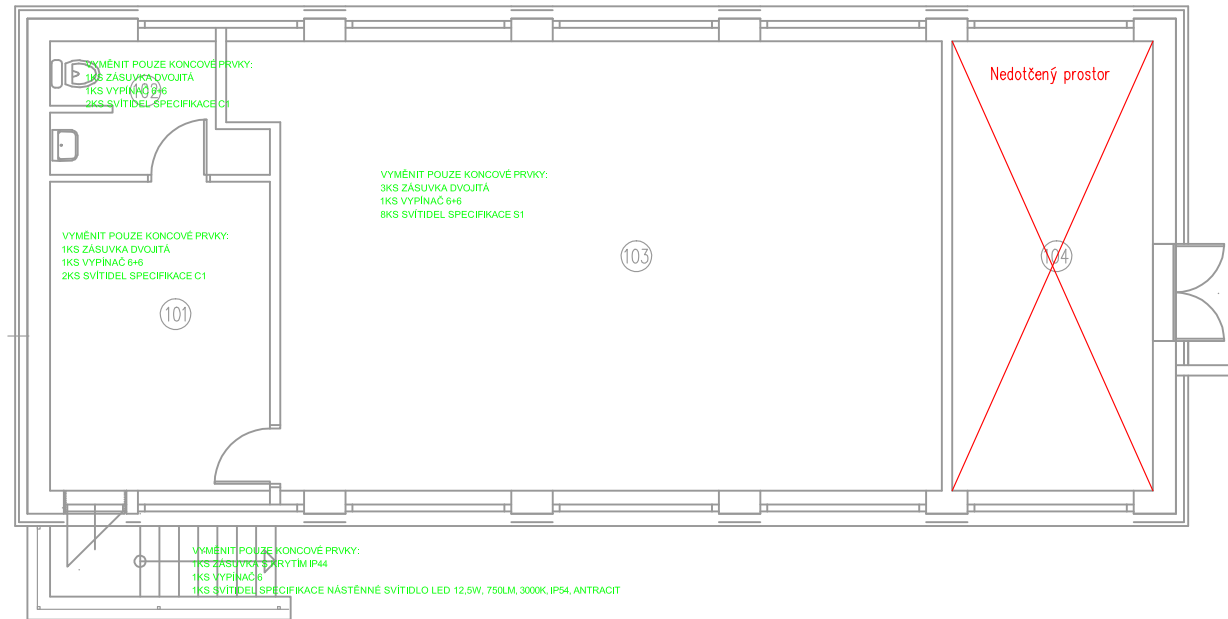

KOTELNA

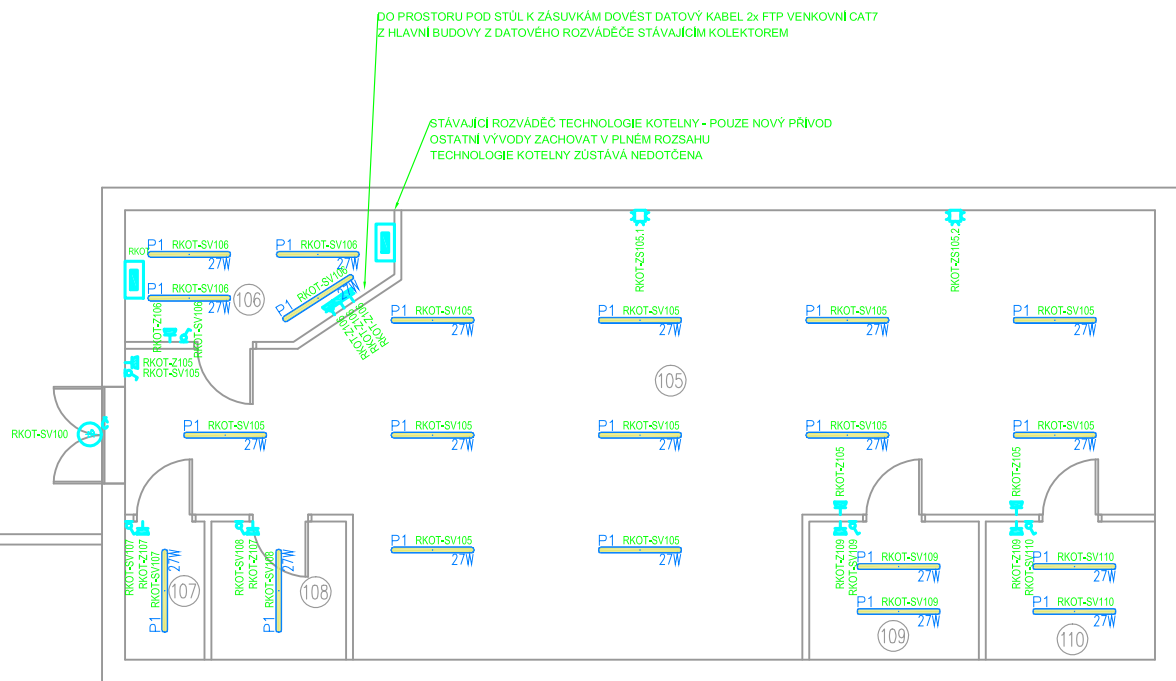

Pozn OSVĚTLENÍ:

- OSVĚTLENÍ V KOUPELNÁCH, SPRCHÁCH, WC, U UMYVADEL BUDOU INSTALOVÁNY DLE ČSN 33 2000-7-701, ed.3, NUTNO DODRŽET OCHRANNÉ ZÓNY I PRO ŠKOLSTVÍ A UČEBNY
- Ovládání osvětlení bude instalováno 1500mm od čisté podlahy na střed a 200mm od zárubní, nejbližší stěny na střed ovládacího prvku, nebo dle určení zadavatele
- Pospojovat všechny kabelové žlaby, potrubí, kovové roury, dále přivést ochranný vodič k VZT, kotli, bojleru, klimatizaci, topení, tepelnému čerpadlu, datovému rozváděči a dalším zařízením vyžadujícím ochranné pospojení
- Veškeré svody od žlabu ke koncovým prvkům budou uloženy ve stoupacích drátěných žlabech, nebo v elektroinstalčních trubkách
- V prostorech označených zachovat stávající osvětlení v plném rozsahu, pouze doplnit nouzové osvětlení dle výkresu a provést nové přívody k ovládacím prvkům a ke svítidlům
- Kabely pro instalaci jsou použity běžné kabely typu CYKY, není-li ve výkresech uvedeno jinak
- PŘED SAMOTNOU REALIZACÍ VŠE NUTNO ODSOUHLASIT SE ZADAVATELEM

Pozn SILNOPROUDÉ ROZVODY:

- ZÁSUVKY V KOUPELNÁCH, SPRCHÁCH, WC, U UMYVADEL BUDOU INSTALOVÁNY DLE ČSN 33 2000-7-701, ed.2, NUTNO DODRŽET OCHRANNÉ ZÓNY I PRO ŠKOLSTVÍ A UČEBNY
- Zásuvky a zásuvkové skříně budou instalovány 400mm od čisté podlahy na střed instalovaného zařízení a 200mm od zárubní, nejbližší stěny na střed instalovaného zařízení, nebo dle určení zadavatele, venkovní zásuvky a zásuvky v suterénu umístit do výšky min 800mm od čisté podlahy
- Pospojovat všechny kabelové žlaby, potrubí, kovové roury, dále přivést ochranný vodič k VZT, kotli, bojleru, klimatizaci, topení, tepelnému čerpadlu, datovému rozváděči a dalším zařízením vyžadujícím ochranné pospojení
- Veškerou kabeláž vést pod omítkou s minimálním překrytím 10mm nebo v podhledech
- Kabely pro instalaci jsou použity bezhalogenové, není-li ve výkresech uvedeno jinak
- provést demontáž stávajícího zařízení a silnoproudé elektroinstalace v dotčených prostorech, vše ostatní zachovat v plném rozsahu
- Do zásuvek přístupných dětem instalovat bezpečnostní zátku demontovatelnou pomocí klíče, nebo nástroje
- PŘED SAMOTNOU REALIZACÍ VŠE NUTNO ODSOUHLASIT SE ZADAVATELEM

Pozn DEMONTÁŽE:


- V prostorech tělocvičny zachovat veškerou elektroinstalaci, vyměnit pouze koncové prvky dle specifikace
- V prostorech kotelny demontovat původní elektroinstalaci a hlavní rozváděč, zachovat rozváděč technologie a veškeré technologické rozvody

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:

1/N/PE, 50HZ, 230V/TN-S
3/N/PE, 50Hz, 400/230/TN-C-S

OCHRANA PŘI PORUŠE (PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM):

DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3 PROVEDENA V SOUSTAVĚ TN DLE
ČL.411.3.2-AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY
ČL.411.3.1-OCHRANNÝM UZEMNĚNÍM A POSPOJOVÁNÍM

VYPRACOVAL TOMÁŠ_SODOMKA		ODP. PROJEKTANT IVO_KARANSKÝ	KONTROLOVAL IVO_KARANSKÝ	DATUM 10/2021	 Callipso Pardubice s.r.o. Generála Svobody 56 533 51 Pardubice www.c-elektro.cz info@c-elektro.cz	
KRAJ: PARDUBICKÝ		OBEC: HOLICE				
INVESTOR: Město Holice, Holubova 1, 534 14 Holice						
Název akce					Formát:	A2
Udržovací práce na elektroinstalaci, Holice, Holubova, MŠ + jesle					Měřítko:	1:100
Díl					Stran:	1
ELKEKTROINSTALACE					Zakázkové č.:	P21-075
					Výkresové č.:	EL04
TĚLOCVIČNA + KOTELNA						