RE - montážní deska

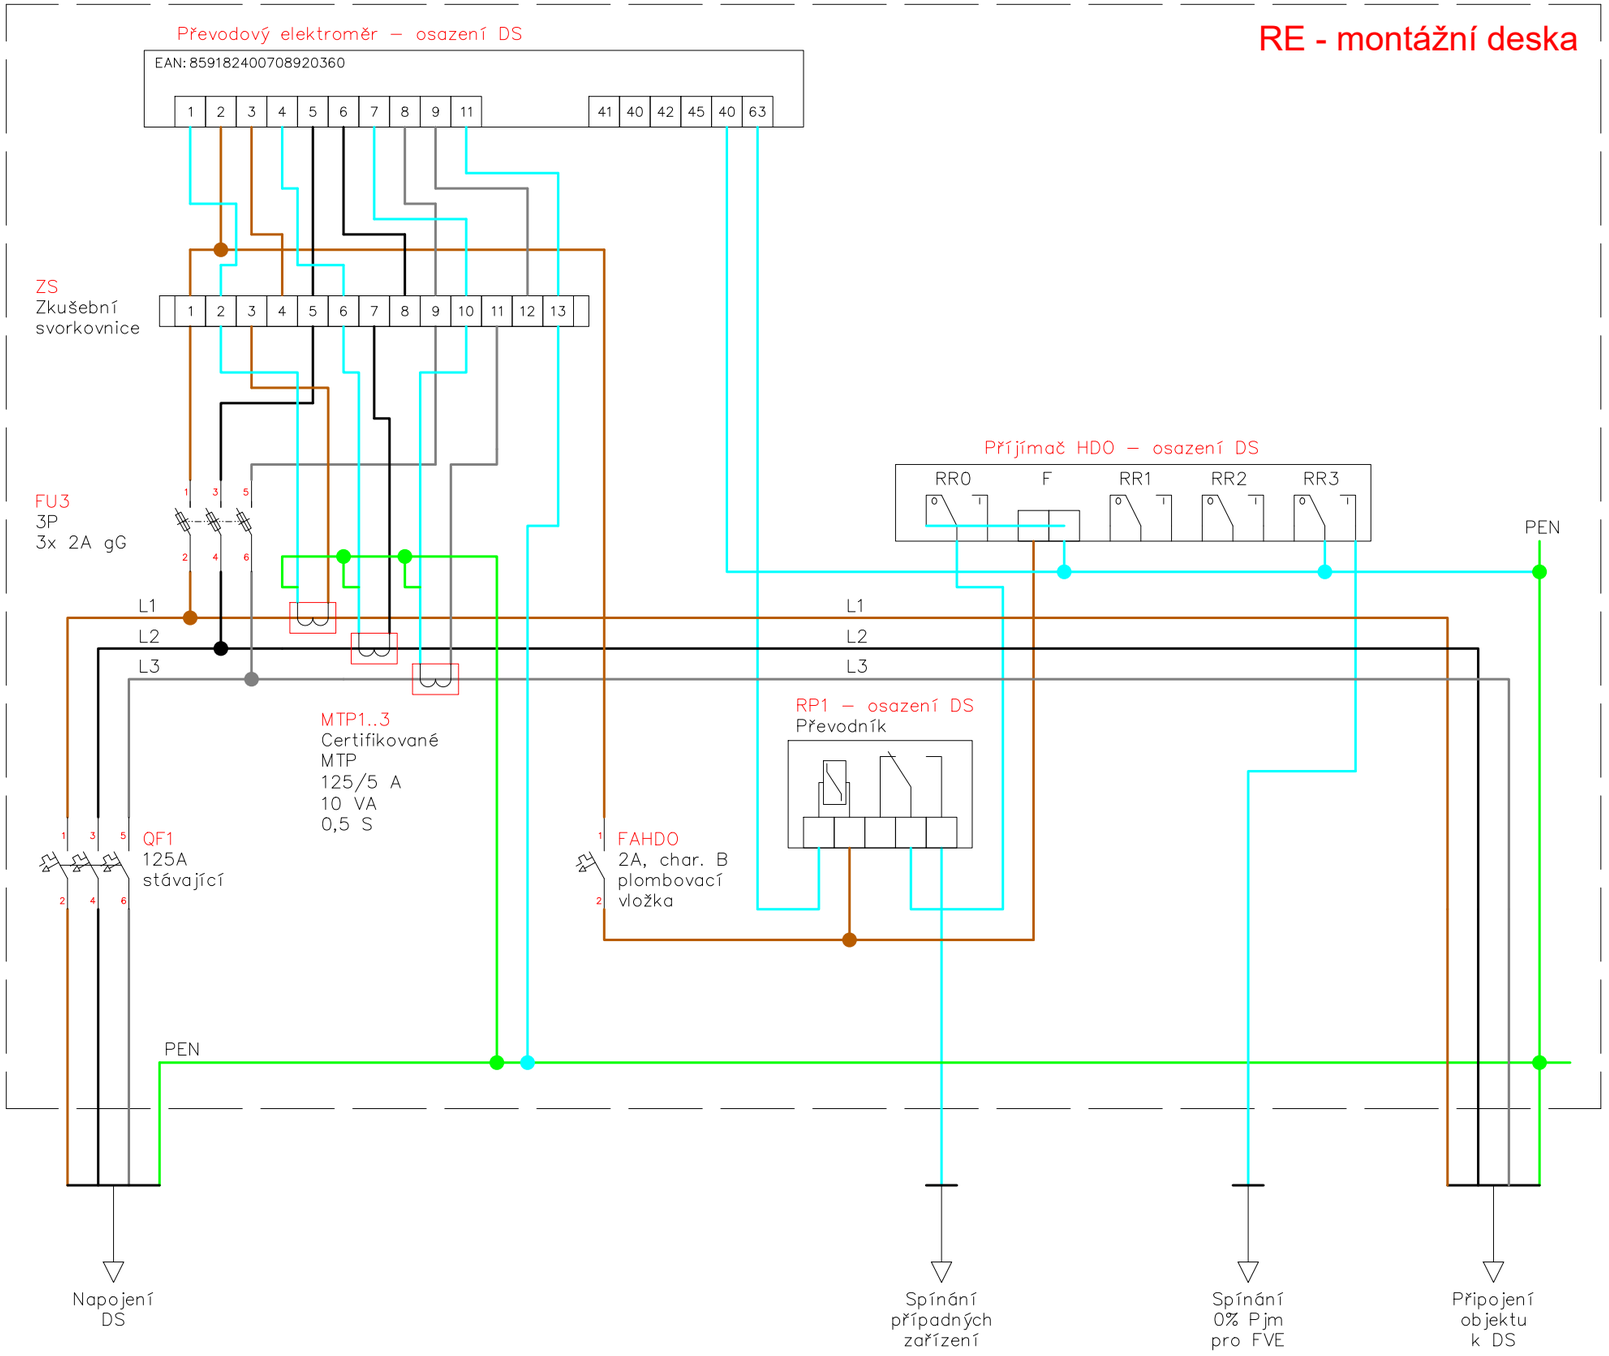

Legenda:

- Pracovní potenciál – L1
- Pracovní potenciál – L2
- Pracovní potenciál – L3
- Nulový potenciál
- Zemnění

Specifikace výzbroje:

RE	"Stávající"	
MTP	Měřící trans. 125/5A 10VA 0,5S	3x
FAHDO	Jistič 2A, char. B, 1P, 10kA + plomb. vložka	1x

Drobný instalační materiál (svorky, vývodky, propojovací vodiče, atd.) není kusově specifikován. Jeho dimenze a způsob osazení včetně příslušenství spadá pod výrobce rozvaděčů.
Typové označení výzbroje a jejich výrobce může výrobce rozvaděče změnit v případě, že budou dodrženy veškeré vlastnosti a charakteristiky vyspecifikované v této specifikace výzbroje rozvaděčů.
Typ instalační skříně může výrobce rozvaděče vyměnit, pokud bude dodrženo všech vlastností a prostorových rezerv dle této specifikace.

Rozvodná sousatava:
AC: 1/N/PE AC 230 V; 50 Hz, TN–S
3/N/PE AC 400/230 V; 50 Hz, TN–S

ČSN 33 2000–4–41 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4–41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem.
ČSN 33 2000–7–712 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7–712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Fotovoltaické (PV) systémy.

Měření nepřímé stávající ve stávajícím rozvaděči RE s EAN spotřeby 859182400708920360 podle vyhl. č. 359/2020 Sb.. v platném znění.
Způsob provozu výrobny: přetoky do DS.
Výrobna neumožňuje chod v ostrovním režimu.

SPECIFIKACE STAVBY		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO
Místo stavby:	Budova investora Holubova 1, Holice 354 01	
GPS:	50.0684094N, 15.9877053E	
Nadmořská výška:	247 m.n.m.	
Sněhová oblast:	I.	
Větrná oblast:	II.	
Par. č.:	1/1 a 2/1	
Katastrální území:	Holice v Čechách [641146]	

Kontroloval:	Ing. David Škaroupka	Paré	ILIOS s.r.o. Podnikatelská 6r 612 00 Brno
Schválil:	Patrick Netík		IČ: 09494561
Vypracoval:	Patrick Netík		Formát: A3
Obec:	Holice [574988]		Datum: 02/2023
Kraj:	Pardubický		Stupeň: DVZ
Investor:	Město Holice, IČO. 00273571 Holubova 1, Holice 354 01		Č.zakázky: 22078214
AKCE:	FVE 47,25 kWp – Město Holice		Měřítko: –
Název:	Schéma zapojení meření + HDO		Č. výkresu: C06