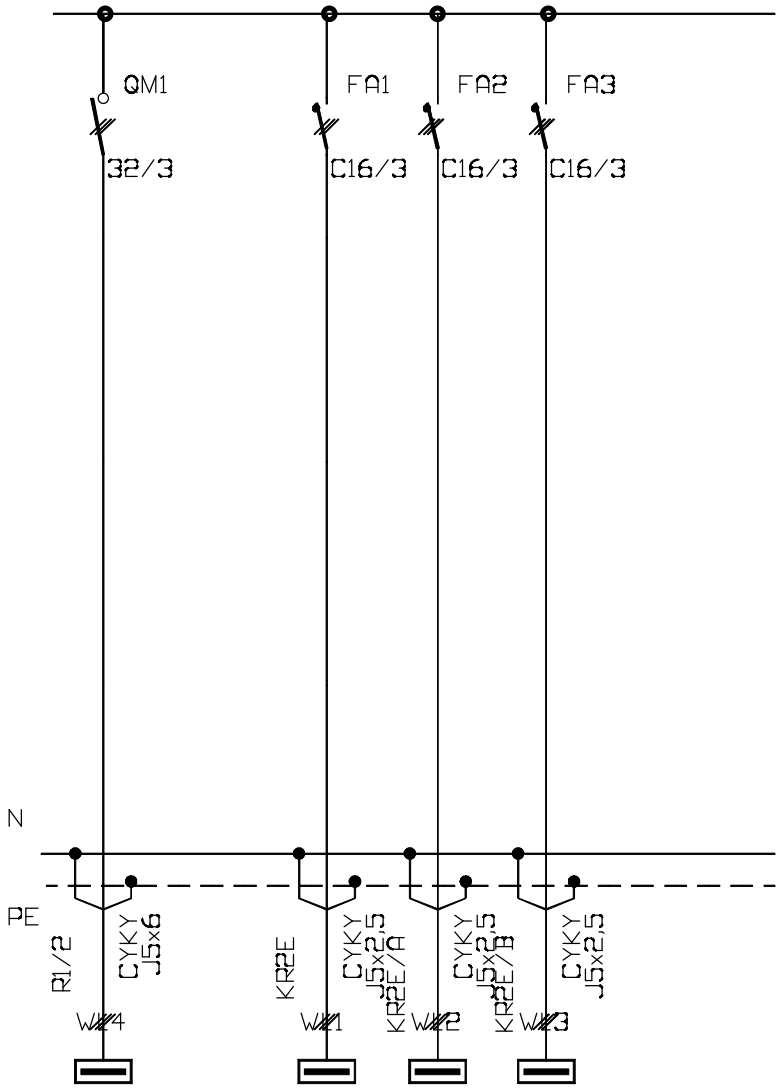

Rozvaděč R1/2.4 – chlazení

24 modulů, povrchová montáž

In 32A, IP44, Ik 6kA

PR635/2024	Akce: Školní jídelna Holice	Název: Jednopólové schéma	Změna:	Datum: 09.2024	Část: D1.4-3c
	Odběratel:		Schválil: RadekTureček	Rozvaděč: R1/2.4	Strana: 1