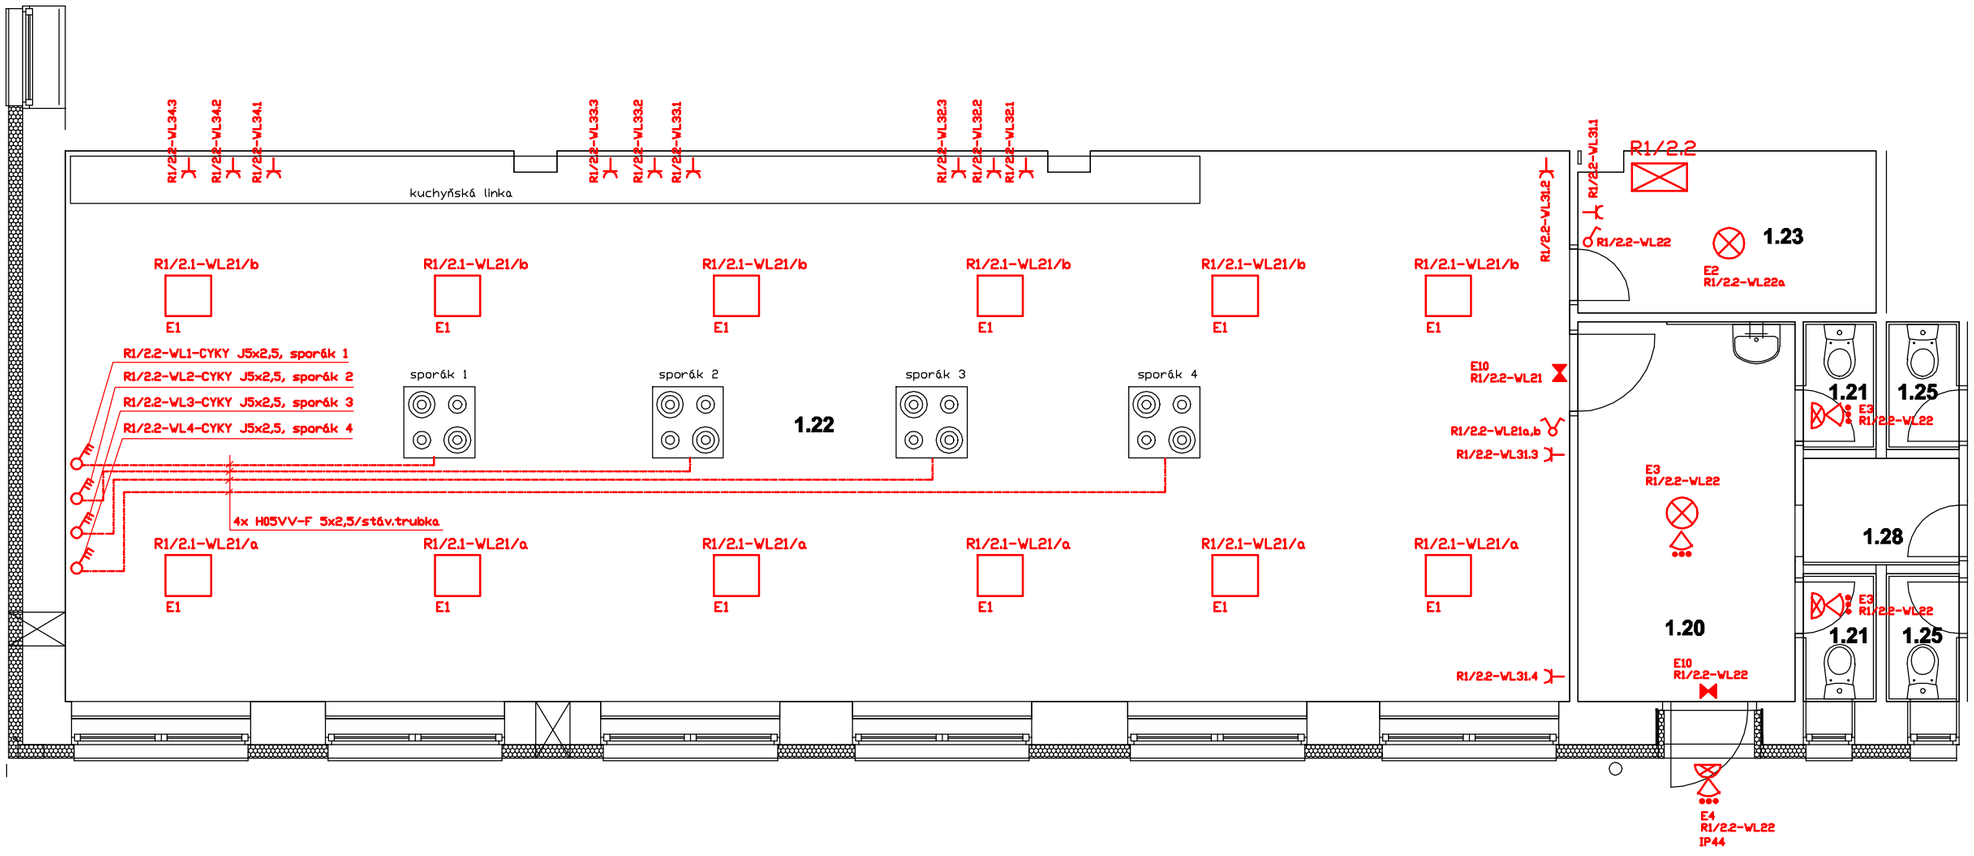

- rozvody realizovány kabely CYKY instalovanými ve zdivu a stropním podhledu
- provedení komponent min.IP20, vyjma prvků označených IP44

Legenda svítidel:
E1 - LED svítidlo vestavné 600x600 40W/4200lm, IP20/4000K
E2 - LED svítidlo přisazené kruhové pr.330mm 18W/1800lm, IP20/4000K
E3 - LED svítidlo přisazené kruhové pr.330mm 18W/1800lm, IP20/4000K,IPČ
E4 - LED svítidlo přisazené kruhové pr.330mm 18W/1800lm, IP44/4000K,IPČ
E10 - LED nouzové svítidlo 3W/1h, IP30

Hlavní projektant	Zodp.projektant	Vypracoval	
	Radek Tureček	Radek Tureček	
Kraj: Pardubický	Místo: Holice		
Investor: Město Holice		Měřítko	1:75
Akce: Rekonstrukce elektroinstalace NN Cvičná kuchyně Nádražní 1021, Holice		Zak.číslo	PR659/2024
		Formát	A3
		Stupeň	DPS
		Datum	09.2024
Výkres: Situační schéma rozvodu rozvody NN 1.PP		Číslo výkresu	D1.4-4