


PS7

PS8

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3 PEN, 0,4kV, 50Hz / TN-C
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM DLE ČSN 33 2000-4-41, ed.3:
- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

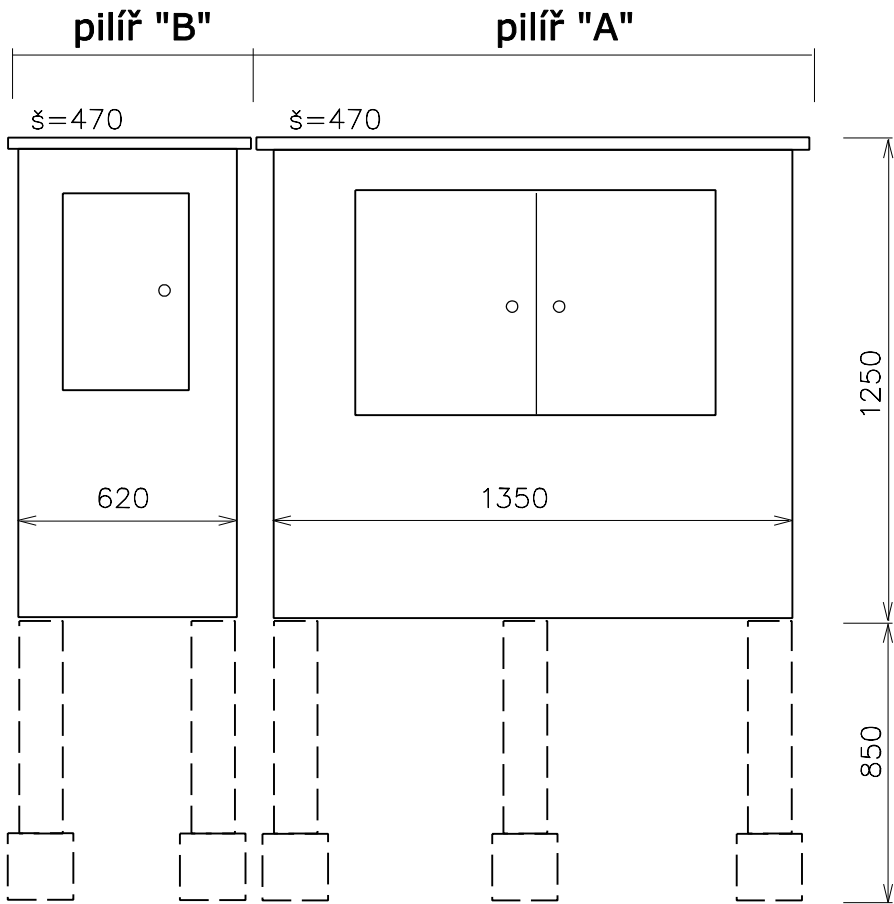


PILÍŘ "A"

Betonový pilíř typový (např. DROKOS, typ SR135)
Přístrojová náplň : pojistková skříň typová, 5xPH2 (např. DCK, typ SR502/NVW2).

PILÍŘ "B"

Betonový pilíř typový, plech. dveře se zámkem, (např. DROKOS, typ EMS)
Přístrojová náplň : zásuvková skříň typová, 2x230V/16A, 1x400V/32A
(např. FAMATEL, typ V196 ZFS 2000 1000.1/3958)

HIP	ING. JANIS VLACHOPULOS	<div><div></div><div>ADONIS PROJEKT spol. s r.o. Jižní 870, Hradec Králové</div></div> <div>tel. : +420 494 940 345 IČ : 62024447</div> <div>www.adonisprojekt.cz projekce@adonisprojekt.cz</div>		
ZODP. PROJEKTANT	ING. ZDENĚK MÁDLE			
VYPRACOVAL	ING. ZDENĚK MÁDLE			
STAVEBNÍK	Město Holice, Holubova 1, Holice 534 14			
REVITALIZACE SPORTOVNÍHO AREÁLU v Holicích		ZAKÁZKA	19.012.60	Č. PARÉ
		DATUM	ČERVEN 2019	
		STUPEŇ PD	DPS	
		FORMÁT	2xA4	
D.3. DISTRIBUČNÍ ROZVODY NN		MĚŘÍTKO		
Pilíře PS7, PS8				Č. v. D.3.5